


План на отм. 197,500

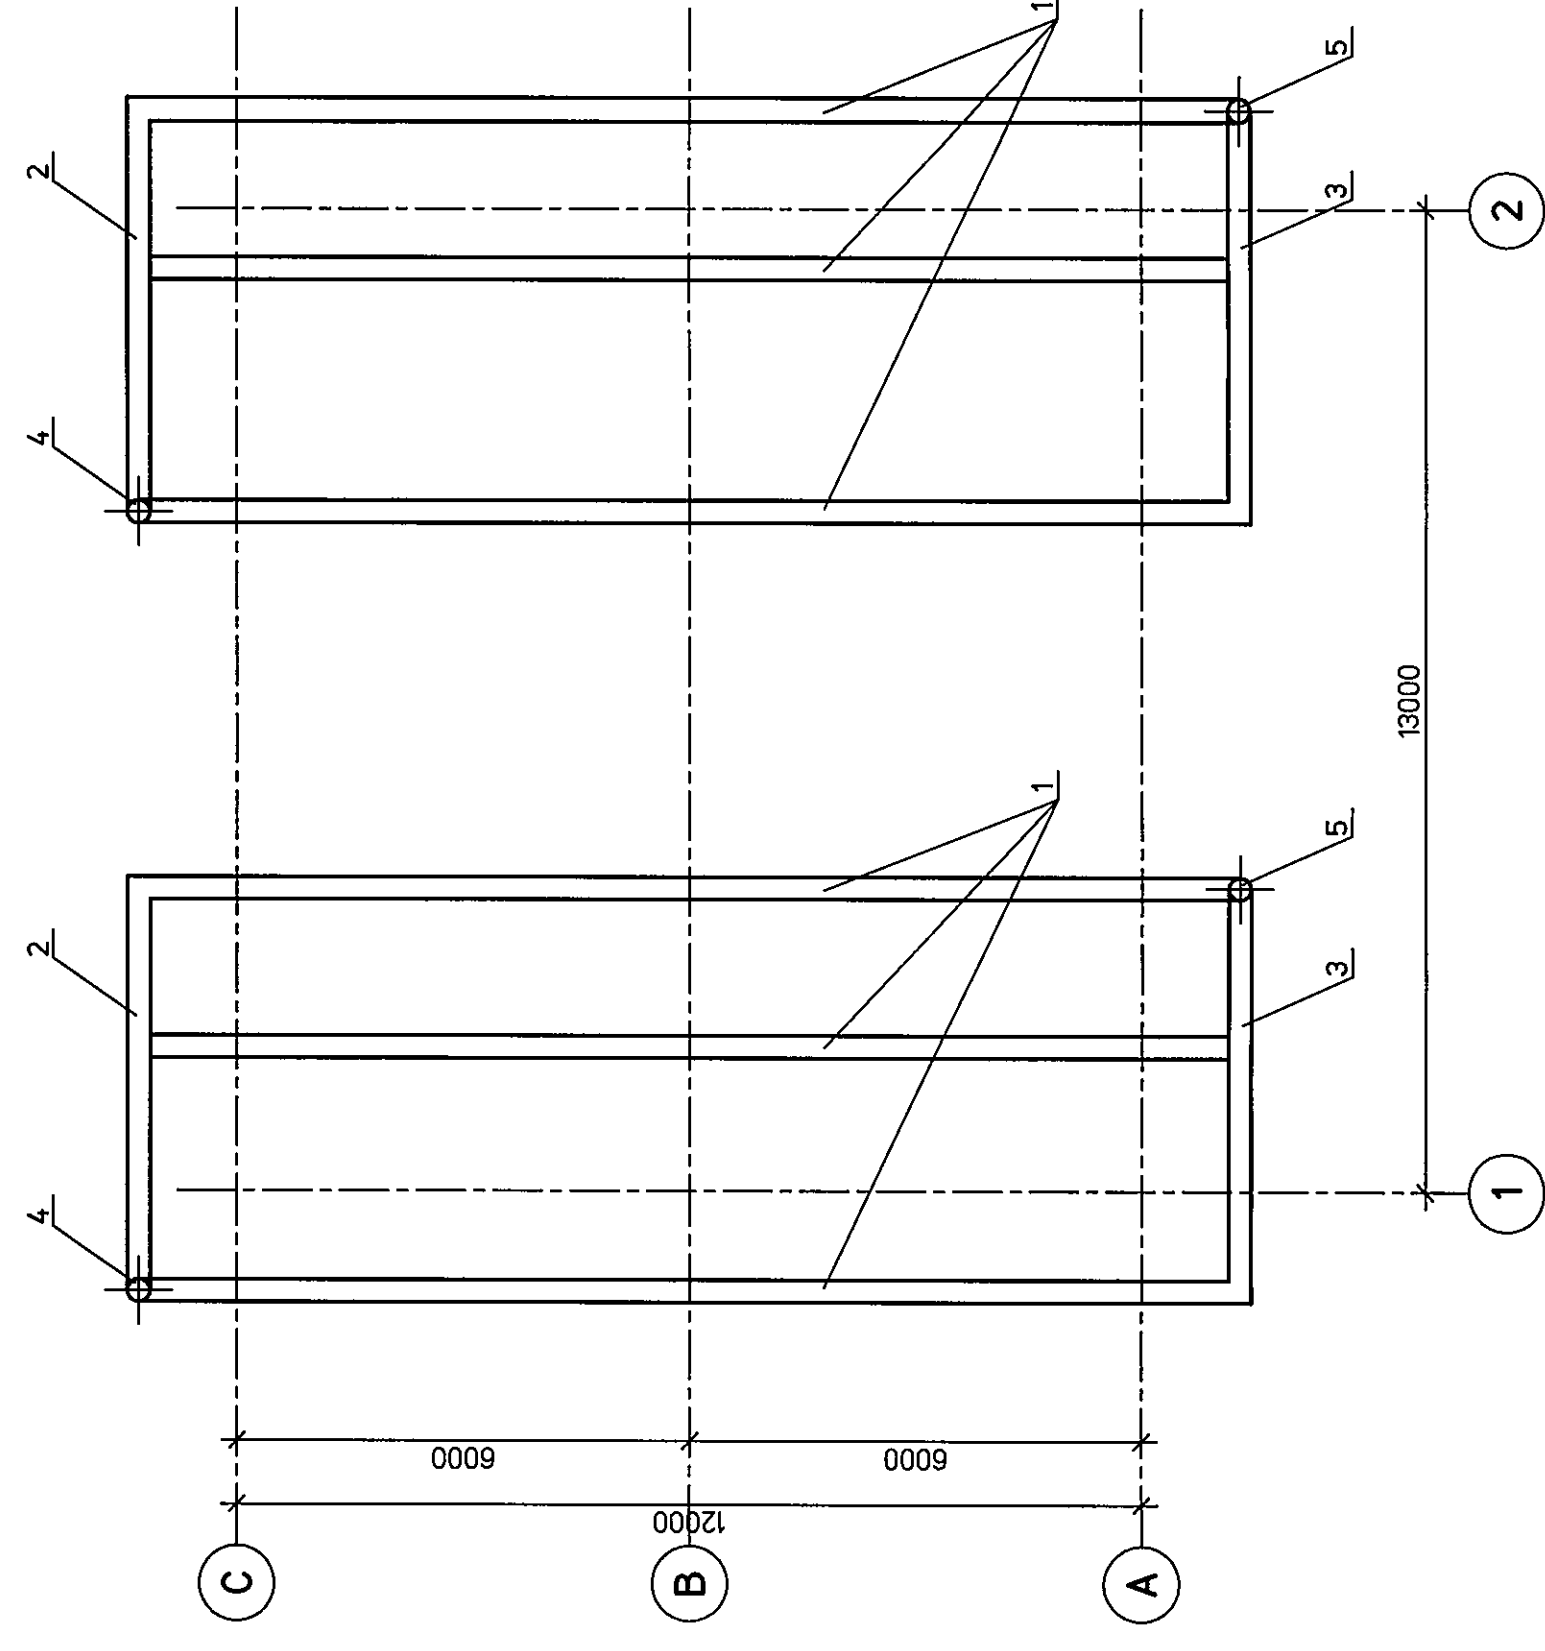

1-1

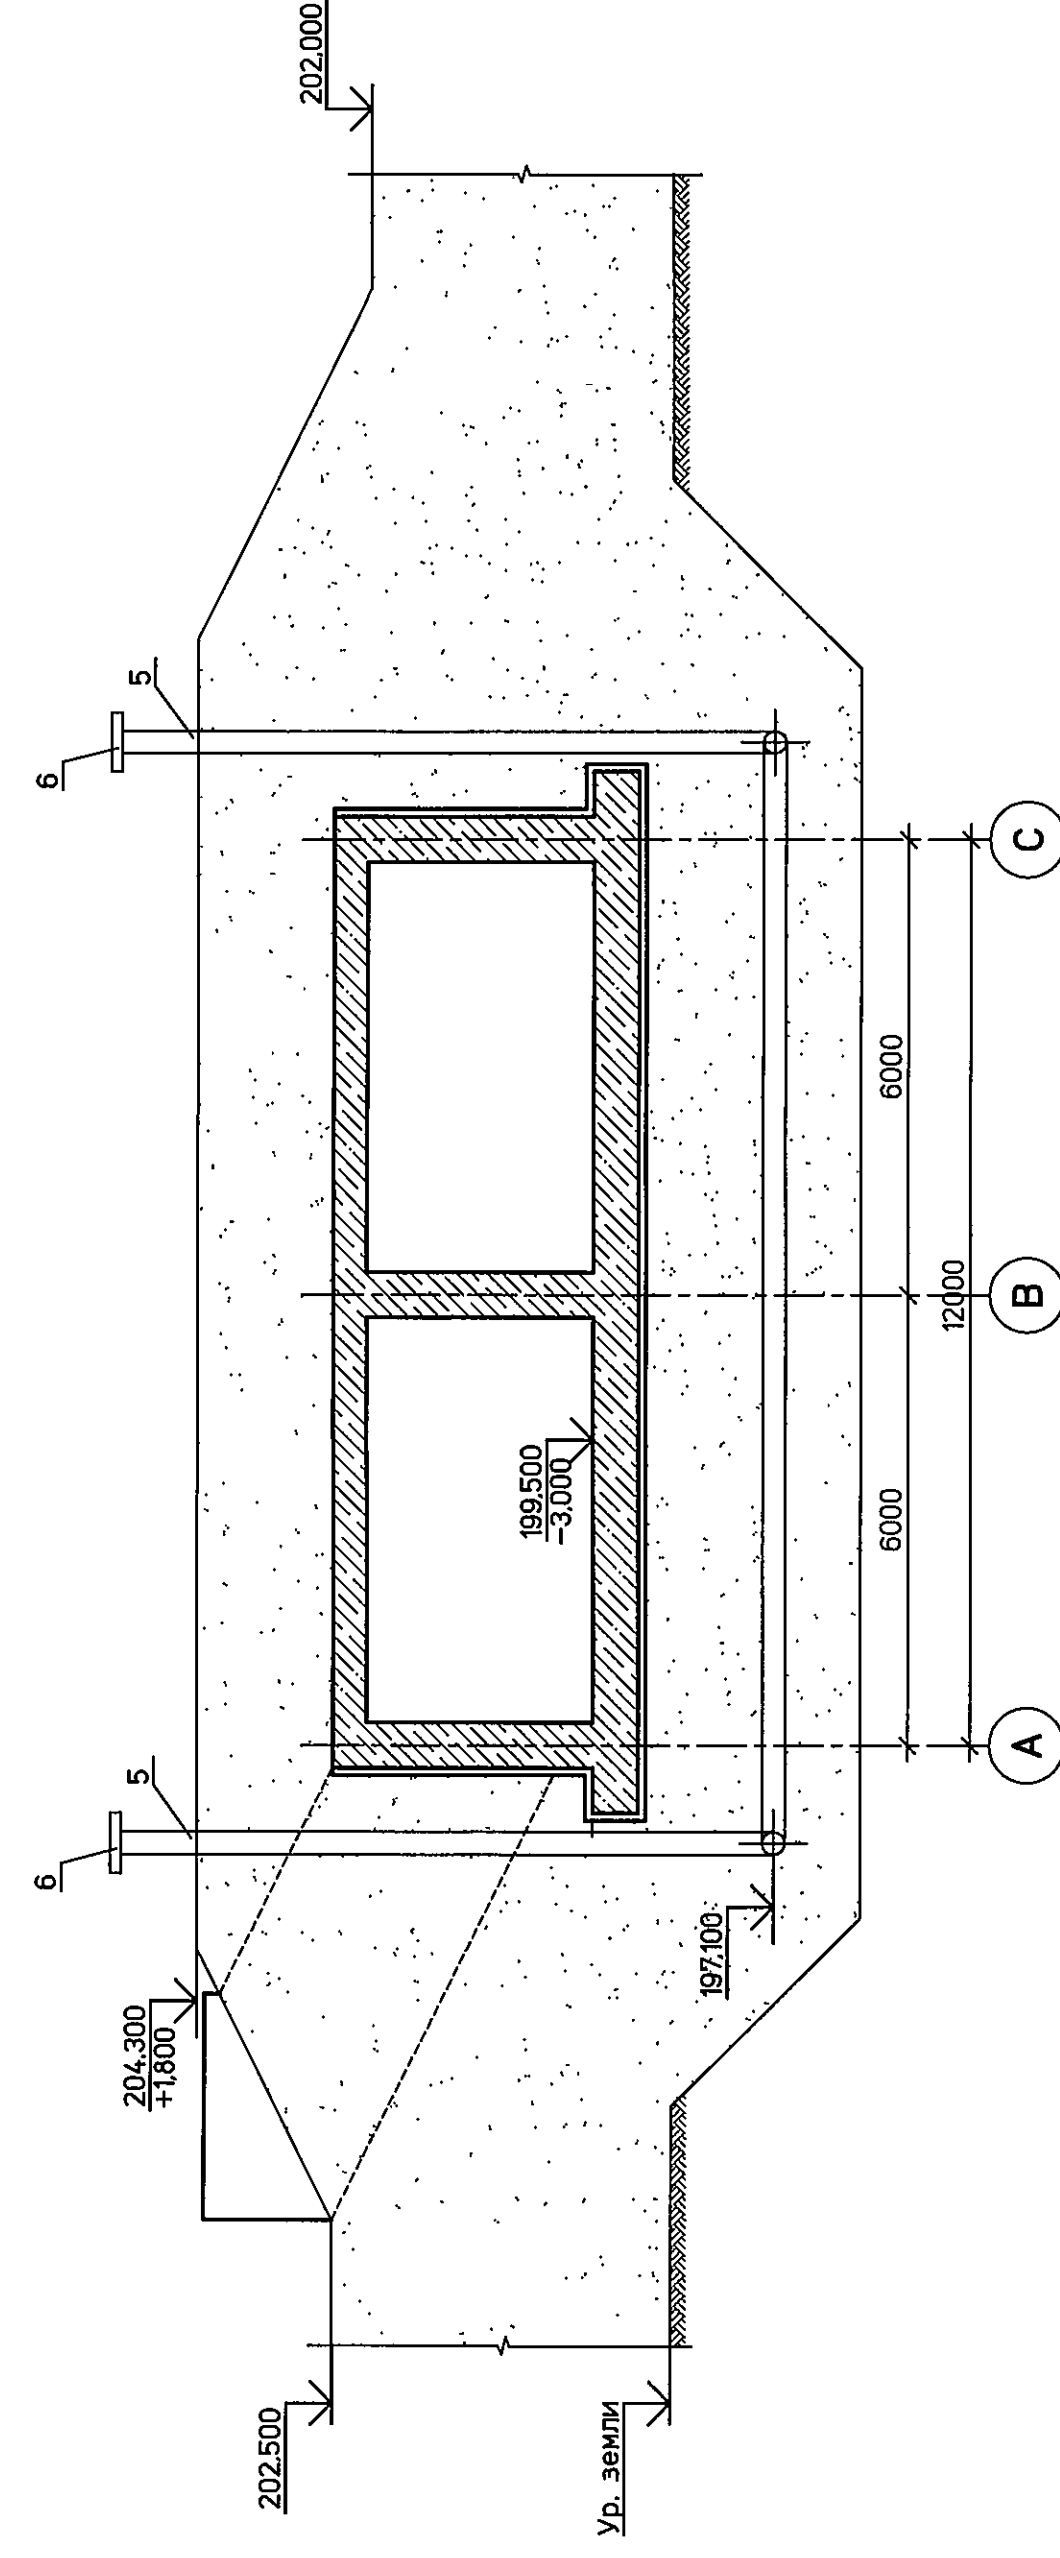


Схема трубчатой охлаждающей системы для здания ГО ЧС

- 1 – вентиляционные трубы $\varnothing 325 \times 8$ мм;
- 2 – распределительный коллектор $\varnothing 630 \times 7$ мм;
- 3 – собирательный коллектор $\varnothing 630 \times 7$ мм;
- 4 – входная шахта $\varnothing 630 \times 7$ мм;
- 5 – выводная шахта $\varnothing 630 \times 7$ мм;
- 6 – крышный вентилятор

[illegible]

Формат А1