


План РУСН-0,4кВ БВД

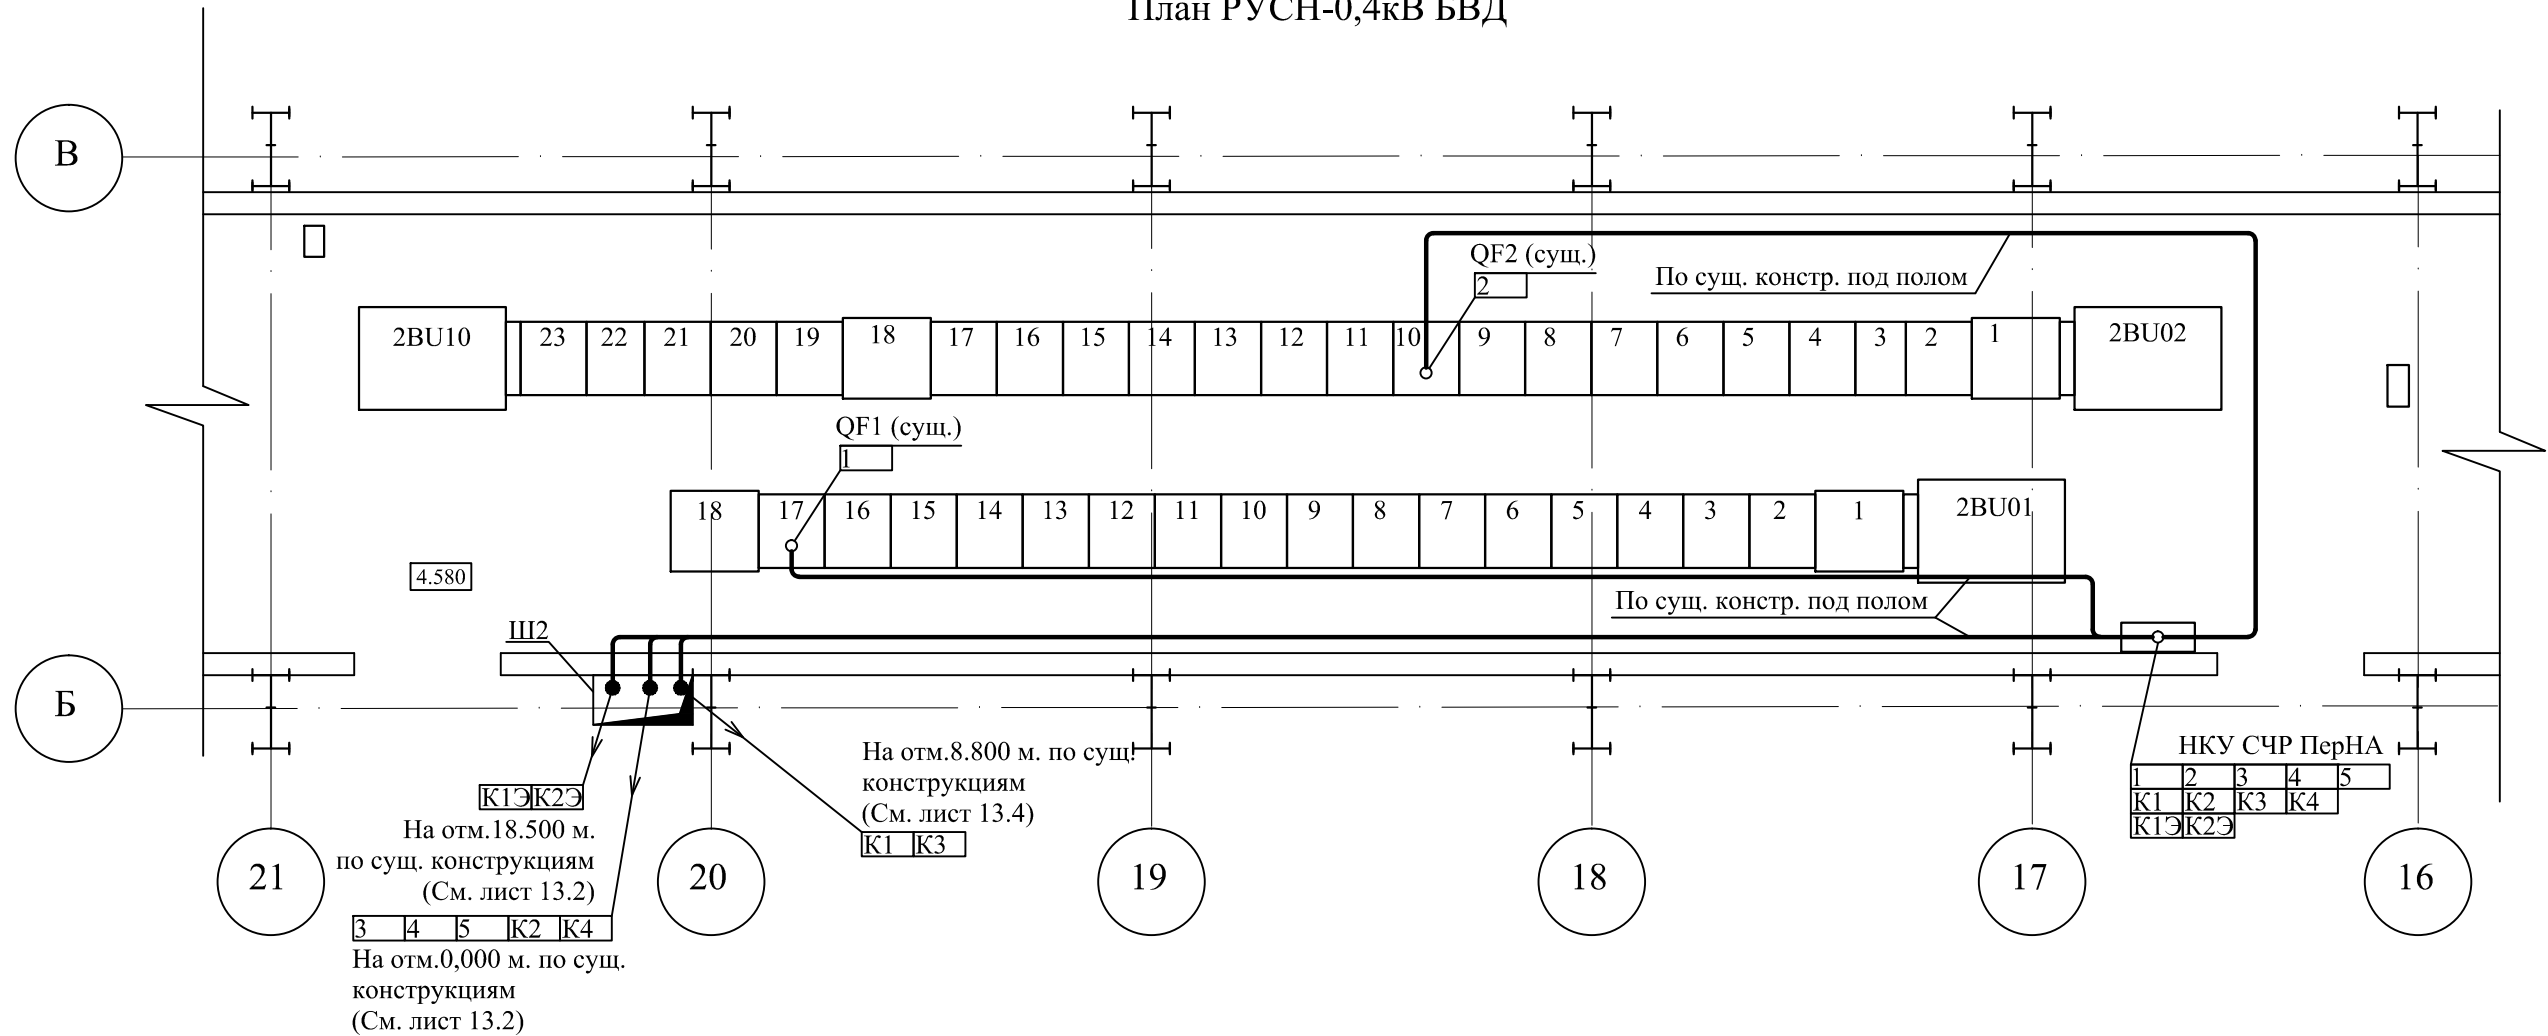

Примечания

1. Контрольные кабели на высоте до 2м. от уровня пола проложить в гофрированных трубах ПВХ.

2. Способ прокладки кабелей уточняется перед проведением монтажных работ.

Изм. N	подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

						314/1-2012-АРТ- ПерНА.АТХ.СЧР			
						Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ)			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система частотного регулирования перекачивающих насосных агрегатов деаэрированной воды	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Бакалов			12.12		Р	13.1	4
Проектир.		Спешилов			12.12				
Проверил		Прокопов			12.12	План расположения оборудования и прокладки кабелей	ЗАО "Инженерный центр "АРТ"		
Н. контроль		Мясников			12.12				