


УП 650.02.000СБ

Перв. примен.

Справ. №

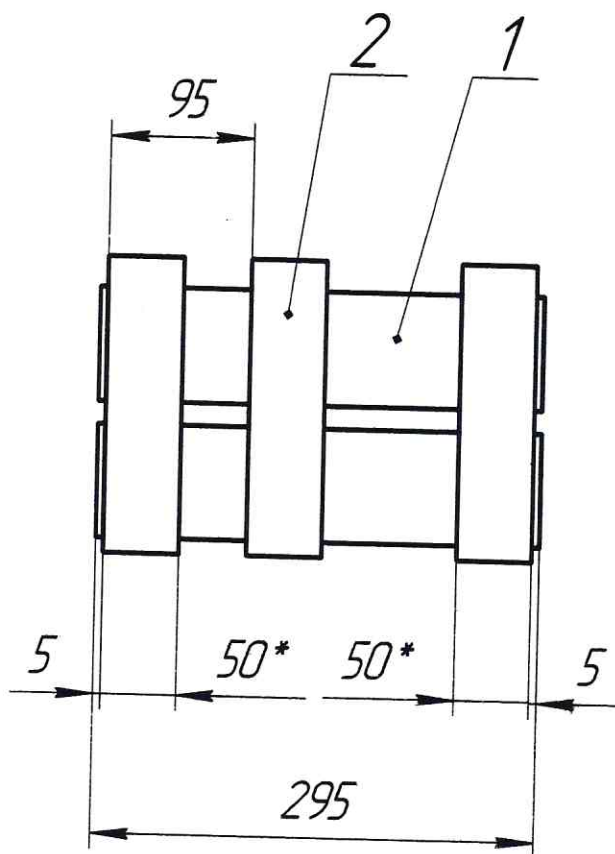

1. *Размеры для справок.

2. $\pm \frac{IT16}{2}$.

3. Гвозди поз.7 забить на расстоянии не менее 20мм от кромок досок.

4. Выступающие концы гвоздей должны быть загнуты и утоплены в древесину.

ЭКЗ. № 3

УП 650.02.000СБ

Щит

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Романова	Ром	26.12.2005
Пров.		Вестфаль	ВВ	28.12.05
Т.контр.				
Н.контр.		Медведева	Мед	11.01.2006
Утв.		Тюлькин	Тю	10.01.2006

Лит.	Масса	Масштаб
	1.0	1:5
Лист	Листов	
	1	

ОАО ЧМЗ

Инд. № подл. 15-616/10
Подп. и дата 01.12.06

Взам. инв. №

Инд. № д/дл.

Подп. и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A4			УП 650.02.000 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
б4	1		УП 650.02.001	Доска 2хв- 22 ГОСТ 8486-86 Планка 75±1 x 295 ± 5	2	0,0005м ³
б4	2		УП 650.02.002	Стойка 50±1 x 195 ± 5	3	0,0003м ³
				Стандартные изделия		
	7			Гвозди КЗ,О х 80 ГОСТ4028-63		0,078кг

ЭКЗ. № 3