
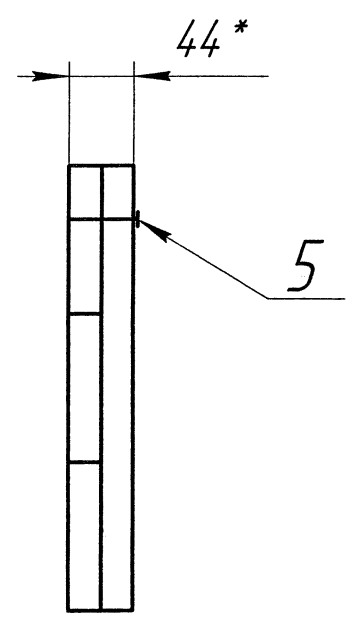


ПКС-УП.3432.01.04.000 СБ

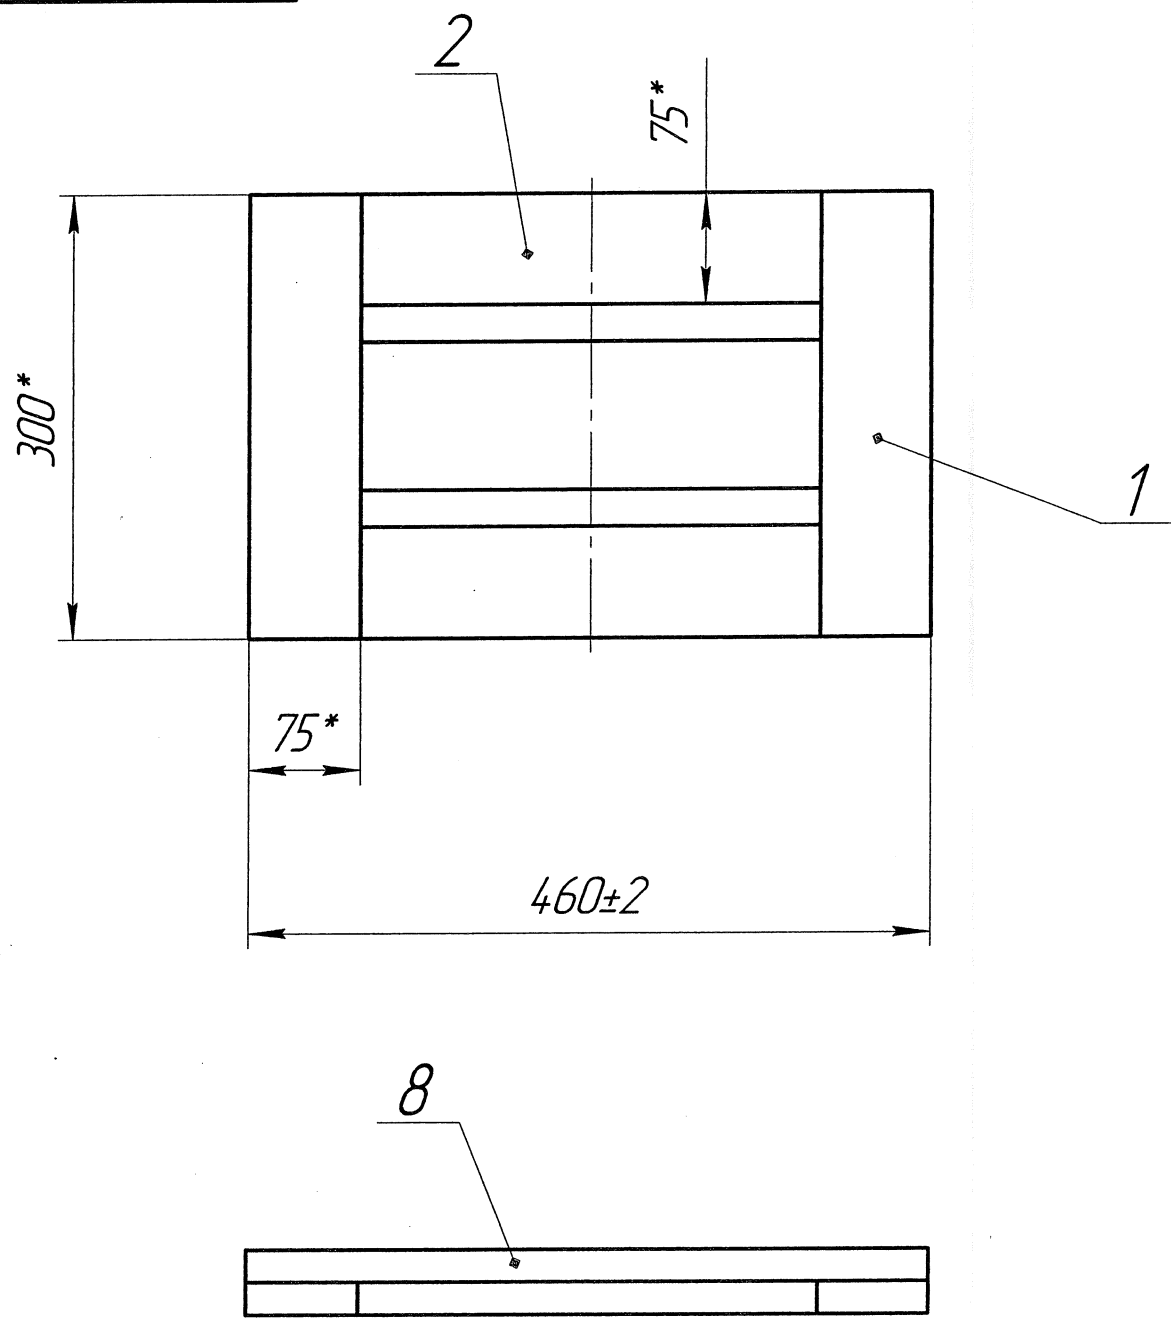

- 1 *Размеры для справок.
- 2 Влажность пиломатериалов не более 22%.
- 3 Шероховатость поверхностей не более $Rt_{max} 320$ мкм, обзол на кромках досок не допускается.
- 4 Доски поз.8 по кромкам соединять в соответствии с типом соединения К-2 по ГОСТ 9330-76.
- 5 Просветы между досками с учетом их усушки не должны превышать 5 мм.
- 6 При изготовлении крышки из досок разной ширины, узкие расположить в середине щита.
- 7 Гвозди поз.5 забить на расстоянии не менее 15 мм от кромок и торцев досок.
- 8 Выступающие концы гвоздей загнуть и утопить в древесину.
- 9 Остальные ТТ по ГОСТ 10198 - 91.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
НЕ СООБЩАЕТСЯ

ПКС-УП.3432.01.04.000 СБ					Стенка торцовая		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Русских		ВР	16.08.17		2,2	1:5
Пров.					Лист	Листов	1
Т.контр.					ГФ АО "ЦПТИ"		
Н.контр.	Мамаев		ВР	16.08.17			
Утв.	Ворожейкин		ВР	16.08.17			