


Г 1976.000.02

$\sqrt{Ra12,5(\sqrt{V})}$

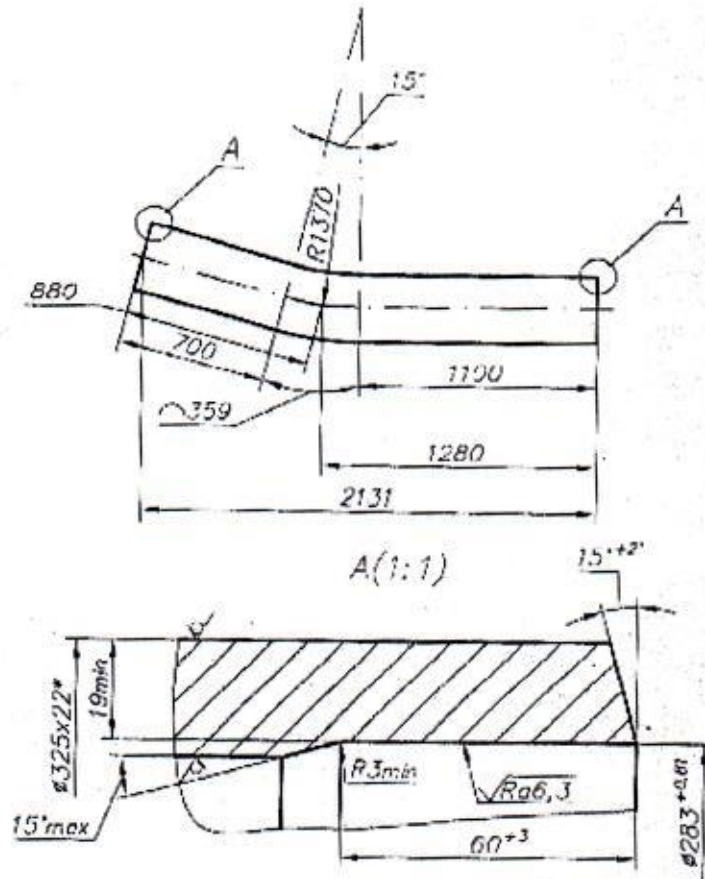

1. Материал подтвердить сертификатом завода-поставщика.
2. Допускаемые отклонения размеров и изготовление согласно СТО ЦКТИ 10.003-2007.
3. Рабочее давление $P_r=100 \text{ кг/см}^2$, температура $t_p=510^\circ\text{C}$, среда-пар.
4. * Размер для справок.

1. Материал подтвержден сертификатом завода-поставщика.
2. Допускаемые отклонения размеров и изготовление согласно СТО ЦКТИ 10.003-2007.
3. Рабочее давление $P_r = 100 \text{ кг/см}^2$, температура $t_p = 510^\circ\text{C}$, среда - пар
4. * Размер для справок.

Г 1976.000.02

Имя	Листы	N докум.	Подпись	Дата
Назаров	Совицкий	06.05.18		
Провер	Куликов	06.05.19		
Нач. цеха	Филиппов	06.05.19		
Мин. ЦКТИ	Селезнев	06.05.19		
Н. инженер	Куликов	06.05.19		
Итого	Дорожников			

Отбор 15°


ГПП ТА N6(Гу5 N12)

Труба 325x22-12X114Ф
IV 14-3P-55-2001

Лист	Масса	Масштаб
	377	1:25
Лист	Листов	
	ТЭЦ	АО "ОТЭК"

Т 1976.000.03

$\sqrt{Ra12,5}$

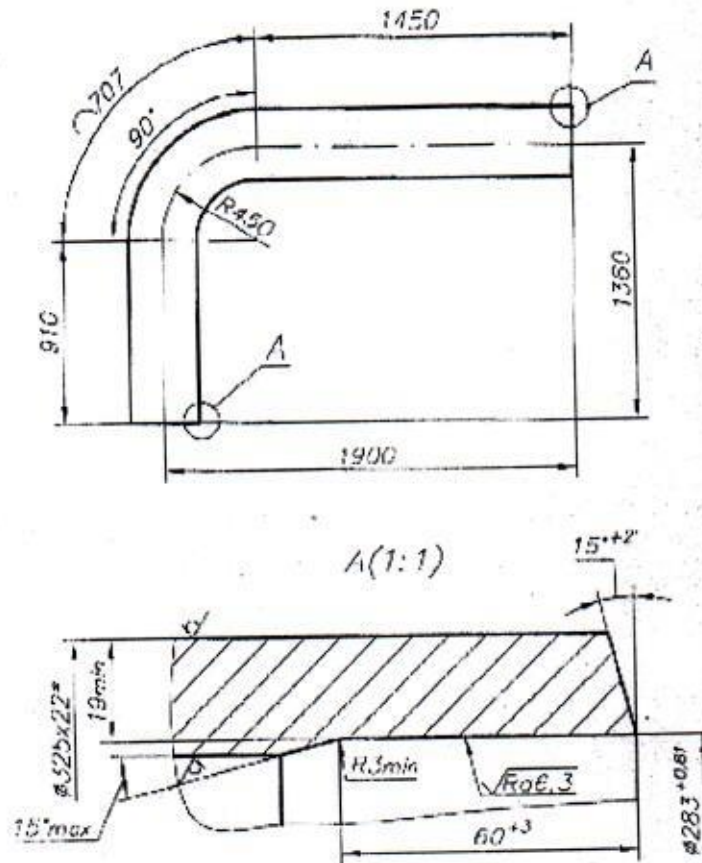

1. Материал подтвердить сертификатом завода-поставщика.
2. Допускаемые отклонения размеров и изготовлению согласно СТО ЦКТИ 10.003-2007.
3. Рабочее давление $P_r = 100 \text{ кг/см}^2$, температура $t_p = 510^\circ \text{C}$, среда - пар.
4. * Размер для справок.

Изд. №	Лист	Всего листов	Всего листов
60	1	1	1

Изд. №	Лист	Всего листов	Всего листов
60	1	1	1

Т 1976.000.03


Отвод 90°
круглоизогнутый
III TA N6 (Гиб N13)
труба 325x22-12X1MФ
ТУ 14-3P-55-2001

Номер	Масса	Масштаб
	5.36	1:25
Лист	Листов 1	
13Ц АО "ОТЭК"		

Формат А4

T 1976.000.04

$\sqrt{R_{a12.5}(\sqrt{V})}$

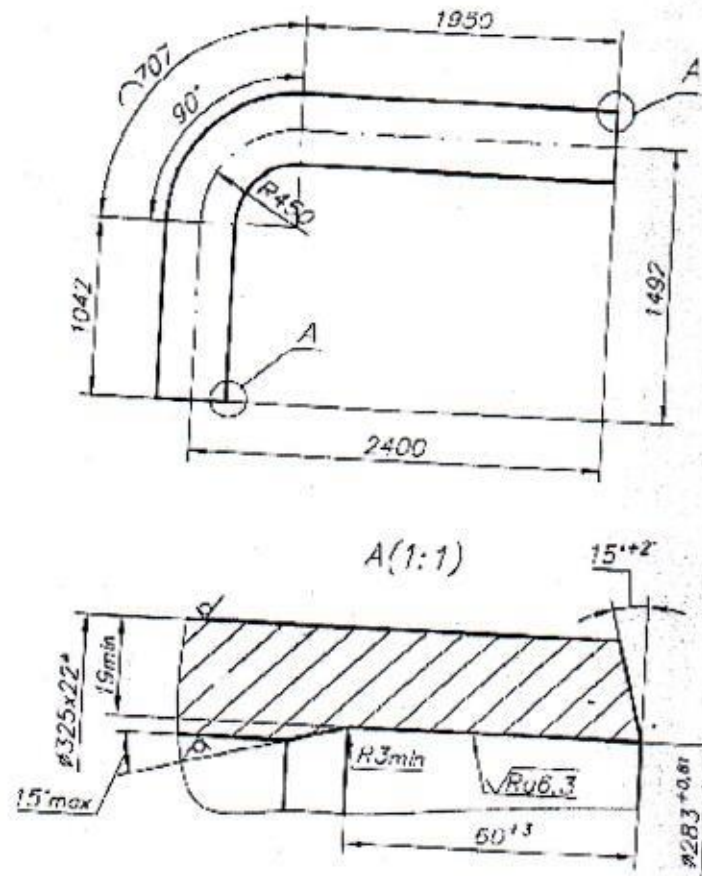

1. Материал подтвердить сертификатом завода-поставщика.
2. Допускаемые отклонения размеров и изготовление согласно СТО ЦКТИ 10.003-2007.
3. Рабочее давление $P_r = 100 \text{ кг/см}^2$, температура $t_p = 510^\circ \text{C}$, среда-пар
4. * Размер для справок.

T 1976.000.04

Имя	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Литер	Масса	Масштаб
Разроб.	Общ.	Общ.	Общ.	Общ.	655	1:25	
Провер.	Короб.	Короб.	Короб.	Короб.			
Нач. ЦУ	Филиппов	Филиппов	Филиппов	Филиппов			
Нач. ПТО	Сидякин	Сидякин	Сидякин	Сидякин			
Н.контр.	Короб.	Короб.	Короб.	Короб.			
Утв.	Барышев	Барышев	Барышев	Барышев			

Отвод 90°
крутоизогнутый
ИПТ 1А N6(Гиб N20)
Труба 325x22-12X1МФ
ТУ 14-3Р-55-2001

ТЭЦ
АО "ОТЭК"

Формат А4

