

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

12.06.2019 г.

г. Волгодонск

Объект: «Строительно-монтажные работы по системам инженерно-технического обеспечения в рамках технического перевооружения арендованных площадей части производственного корпуса № 4 Волгодонского Филиала АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» для размещения АО «НоваВинд» сборочного производства компонентов ВЭУ в рамках реализации проекта «Строительство ВЭС 660 МВт и завода ВЭУ», расположенного по адресу: Россия, 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, Жуковское шоссе, д.10

Комиссия в составе:

Представителей Заказчика

Начальника службы эксплуатации АО «НоваВинд» в г. Волгодонск

Полубедова А.П.

Главного специалиста отдела капитального строительства АО «НоваВинд»

Щеголева Е.Ю.

Представителя Технического заказчика

Руководителя проекта ООО «СМАРТ-И»

Кузнецова А.Е.

Представителей Генподрядчика

Инженера по строительному контролю ООО «ИК «2К»

Цвигуна А.П.

Начальника участка ООО ГК «Строительная индустрия»

Ермолы Н.А.

составили настоящий акт о том, что на объекте необходимо выполнить нижеследующие работы:

ремонт системы канализации во встроенном помещении в осях Е/15-57 на отметке +11.600.

Демонтажные работы:

- демонтаж задвижки Ду100 Ру16 фланцевой: 2 комплекта;
- демонтаж задвижки Ду 80 Ру16 фланцевой: 1 комплект;
- демонтаж трубопроводов стальных Ду100: 28 м. пог.;
- демонтаж трубопровода стальных Ду50: 348 м. пог.;
- демонтаж трапов стальных 150х150 мм в бетонных полах: 8 шт.

Монтажные работы:

Монтаж трубопроводов стальных Ду100: 28 м. пог.

- отвод Ду100: 1 шт.

Монтаж задвижек Ду100 Ру 16: 2 комплекта.

Монтаж задвижки Ду 80 Ру16 фланцевой: 1 комплект.

Монтаж трубопроводов из полиэтилена SDR 11 марки ПЭ-100 Ду75: 300 м.

- тройники ПЭ75/сталь Ду50: 9 шт.
- опоры для труб полиэтиленовых: 600 шт.
- кран шаровой муфтовый Ду50 Ру16: 14 шт.
- штуцер Ду 50 стальной: 14 шт.

Монтаж трапов стальных 150х150 мм в бетонных полах: 8 шт.

- монтаж трубопроводов Ду50: 56 м. пог.

Врезка трубопроводов Ду 50 в коллектор Ду 300: 9 врезок

Устройство обмазочной гидроизоляции полов: 3200 м2

Устройство бетонной защитной стяжки гидроизоляции толщ. 50 мм: 3200 м2.

Представители Заказчика

Начальник службы эксплуатации АО «НоваВинд» в г. Волгодонск



В.06.19 Полубедов А.П.

Главный специалист отдела капитального строительства АО «НоваВинд»




13.VI.2019

Щеголев Е.Ю.

Представитель Технического заказчика


Руководитель проекта ООО «СМАРТ-И»



Кузнецов А.Е.

Представители Генподрядчика

Инженер по строительному контролю ООО «ИК «2К»

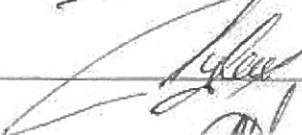

Цвигун А.П.

Начальник участка ООО ГК «Строительная индустрия»



Ермола Н.А.