


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № ВФ АЭМ-м-169-19 от 17.07.2019  
На поставку: пневматических распределителей

Предмет закупки: пневматические распределители для подовых печей Игалимпиянти

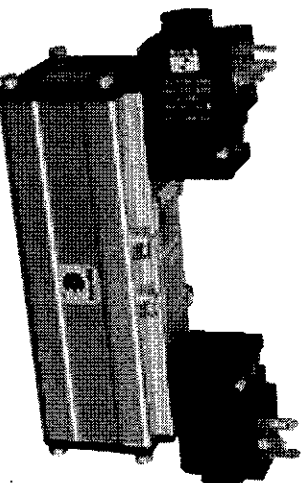

Волгоградск  
2019

## СОДЕРЖАНИЕ

### РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о проекте

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

### РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики  
(потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным  
материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

### РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при  
поставке товаров

### РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

### РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

### РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

### РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

### РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

### РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

### РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

### РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

### РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

### РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### Подраздел 1.1 Наименование

Пневматический распределитель W6476B4408Z. ROSS PNEUMATICS/аналог

### Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Пневматические распределители должны быть новыми, выпуска не ранее 2019 года (не допускается поставка выставочных образцов, а также изделий, собранных из восстановленных узлов и агрегатов) и работоспособными. Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Не допускается поставка аналога или эквивалента, не соответствующего требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, указанным в настоящем техническом задании.

### Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

-

### Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

-

### Подраздел 1.5 Код ОКПД2

28.12.14.130 Пневмораспределители

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пневматическая система газовой печи с выдвижным подом Италияпianti


## РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЗ.1 ГОСТ 15150-69.

## РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики  
(потребительские свойства) товаров

- клапанный
- шитного монтажа ISO 5599-1 size 3
- число линий/позиций 5/2
- с фиксацией
- температура эксплуатации + 4 °C ... + 105 °C
- напряжение электромагнитов 110-120 VAC 50/60 Hz
- схема

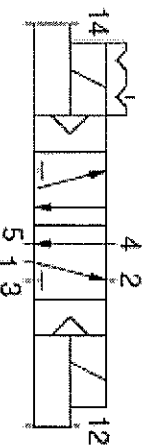

- размеры


### Double Solenoid

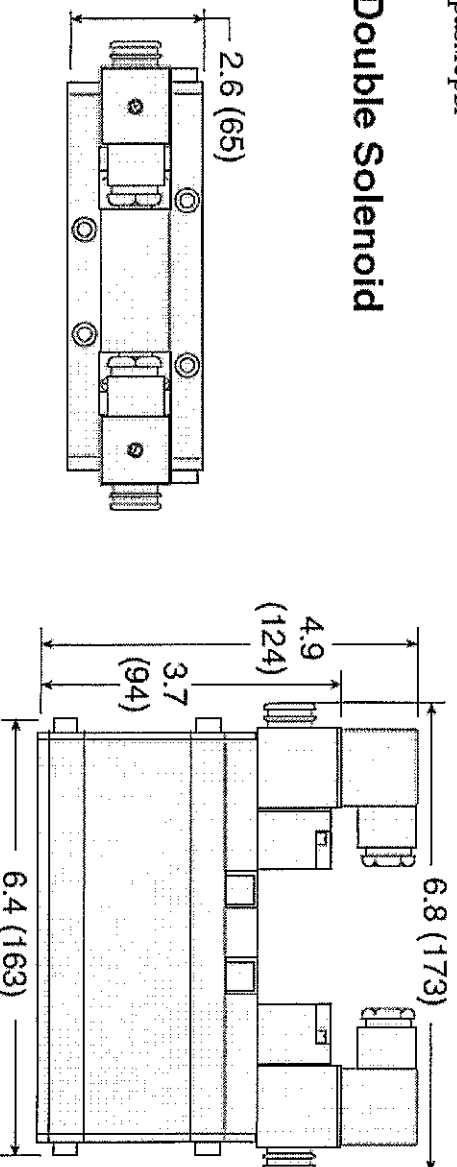

- мощность катушки 11 Вт при включении; 8,5 Вт при удержании
- класс защиты IP65, IEC60529
- электрический разъем EN 175301-803 Form A
- диапазон рабочих давлений 2 – 10 бар
- уплотнения Fluorcarbon
- рабочий среда флуорированный сжатый воздух без смазки
- размеры монтажной плиты ISO3 для сиравки

**ISO SIZE III SUBBASES**

**Single Subbase (side ported)**  
**1/2" or 3/4" NPT ports**

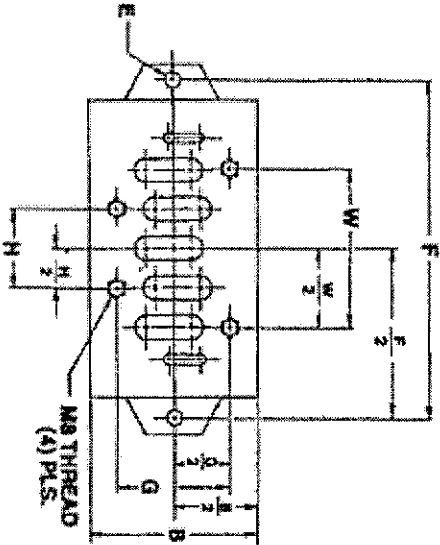


Part No. R432015309 - port Size 3/4" NPT  
 R432015308 - port Size 1/2" NPT  
 1825503149 - port Size 1/2" BSPP  
 R432009166 - port Size 3/4" BSPP

DIM	A	B	C	D	E	F	G	H	J
IN	5.87	2.60	1.97	.71	26 dia.	5.34	1.89	1.26	3.15
mm	149.0	71.0	50.0	18.0	Ø16.0	136.0	48.0	32.0	80.0

DIM	K	P	R	S	T	U	V	W
IN	4.72	1.42	.79	1.58	3.62	1.28	.79	2.52
mm	120.0	36.0	20.0	40.1	92.0	31.0	20.0	64.0

- устройство

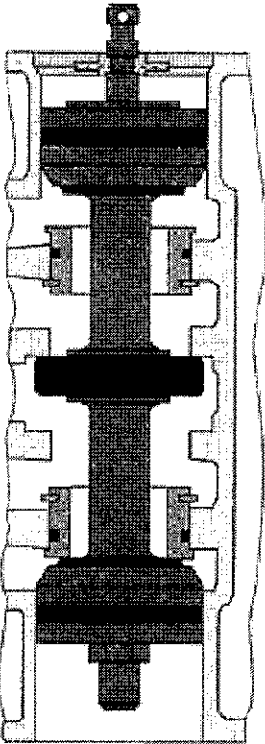

**Подраздел 4.2. Требования к надежности**

Согласно требованиям, установленным заводом изготовителем и нормативно-технической документацией относящейся к товару.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

нет
Подраздел 4.4 Требования к маркировке
Согласно требованиям, установленным заводом изготовителем и нормативно-технической документацией относящейся к товару.
Подраздел 4.5 Требования к упаковке
Упаковка товара должна осуществляться согласно требованиям, установленным заводом изготовителем и нормативно-технической документацией.
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от всякого рода повреждений или коррозии при хранении и перевозке транспортом.

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Приемка товара по количеству производится Заказчиком на его территории, путем сравнения полученного количества с указанным в товарной накладной в соответствии с заключённым Договором.
Приемка товара по качеству производится Заказчиком согласно настоящему техническому заданию и относящейся к нему нормативно-технической документации.
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Товар должен сопровождаться паспортом, который должен содержать: сборочный чертёж аппарата с разрезом, основные технические данные, описание работы, графические характеристики, номера отдельных деталей для заказа при сервисном ремонте. Язык завода изготовителя (английский и русский).

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

6.1 Транспортировка товара согласно требованиям, установленным заводом изготовителем и нормативно-технической документацией.
6.2 Доставка товара осуществляется силами и за счёт Поставщика по адресу: Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атомаш» г. Волгодонск, Ростовская область, Жуковское шоссе д.10.

## РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

При хранении изделий должны быть приняты меры для предохранения от механических повреждений, загрязнений, воздействия атмосферных осадков.
--

## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации принимается соответственно указаниям завода изготовителя в паспорте, но не менее 12 месяцев.
--

## РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Согласно требованиям, установленным заводом изготовителем и нормативно-технической документацией относящейся к товару.
--

## РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Материалы товара при установленных допустимых условиях хранения и эксплуатации не должны выделять вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду.
--

## РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно требованиям, установленным заводом изготовителем и нормативно-технической документацией относящейся к товару.
--

## РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество должно соответствовать назначению товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам товара, заявленным в настоящем техническом задании и в нормативно-технической документации относящейся к товару.

### РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ  
Пневмораспределитель W6476B4408Z Ross Pneumatic - 10 шт.  
Срок поставки – согласно Договору.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ  
Вся предоставляемая информация должна быть на русском и английском языках.

### РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ГОСТ	Государственный стандарт
2	ТУ	Технические условия
3	УХЛ	Умеренный и холодный климат

### РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы

### СОГЛАСОВАНО:

Зам Главного механика



И. Н. Горбоконь

Разработал:



А.В. Жарый

Ведущий специалист