



Шкаф пожарной сигнализации ШПС

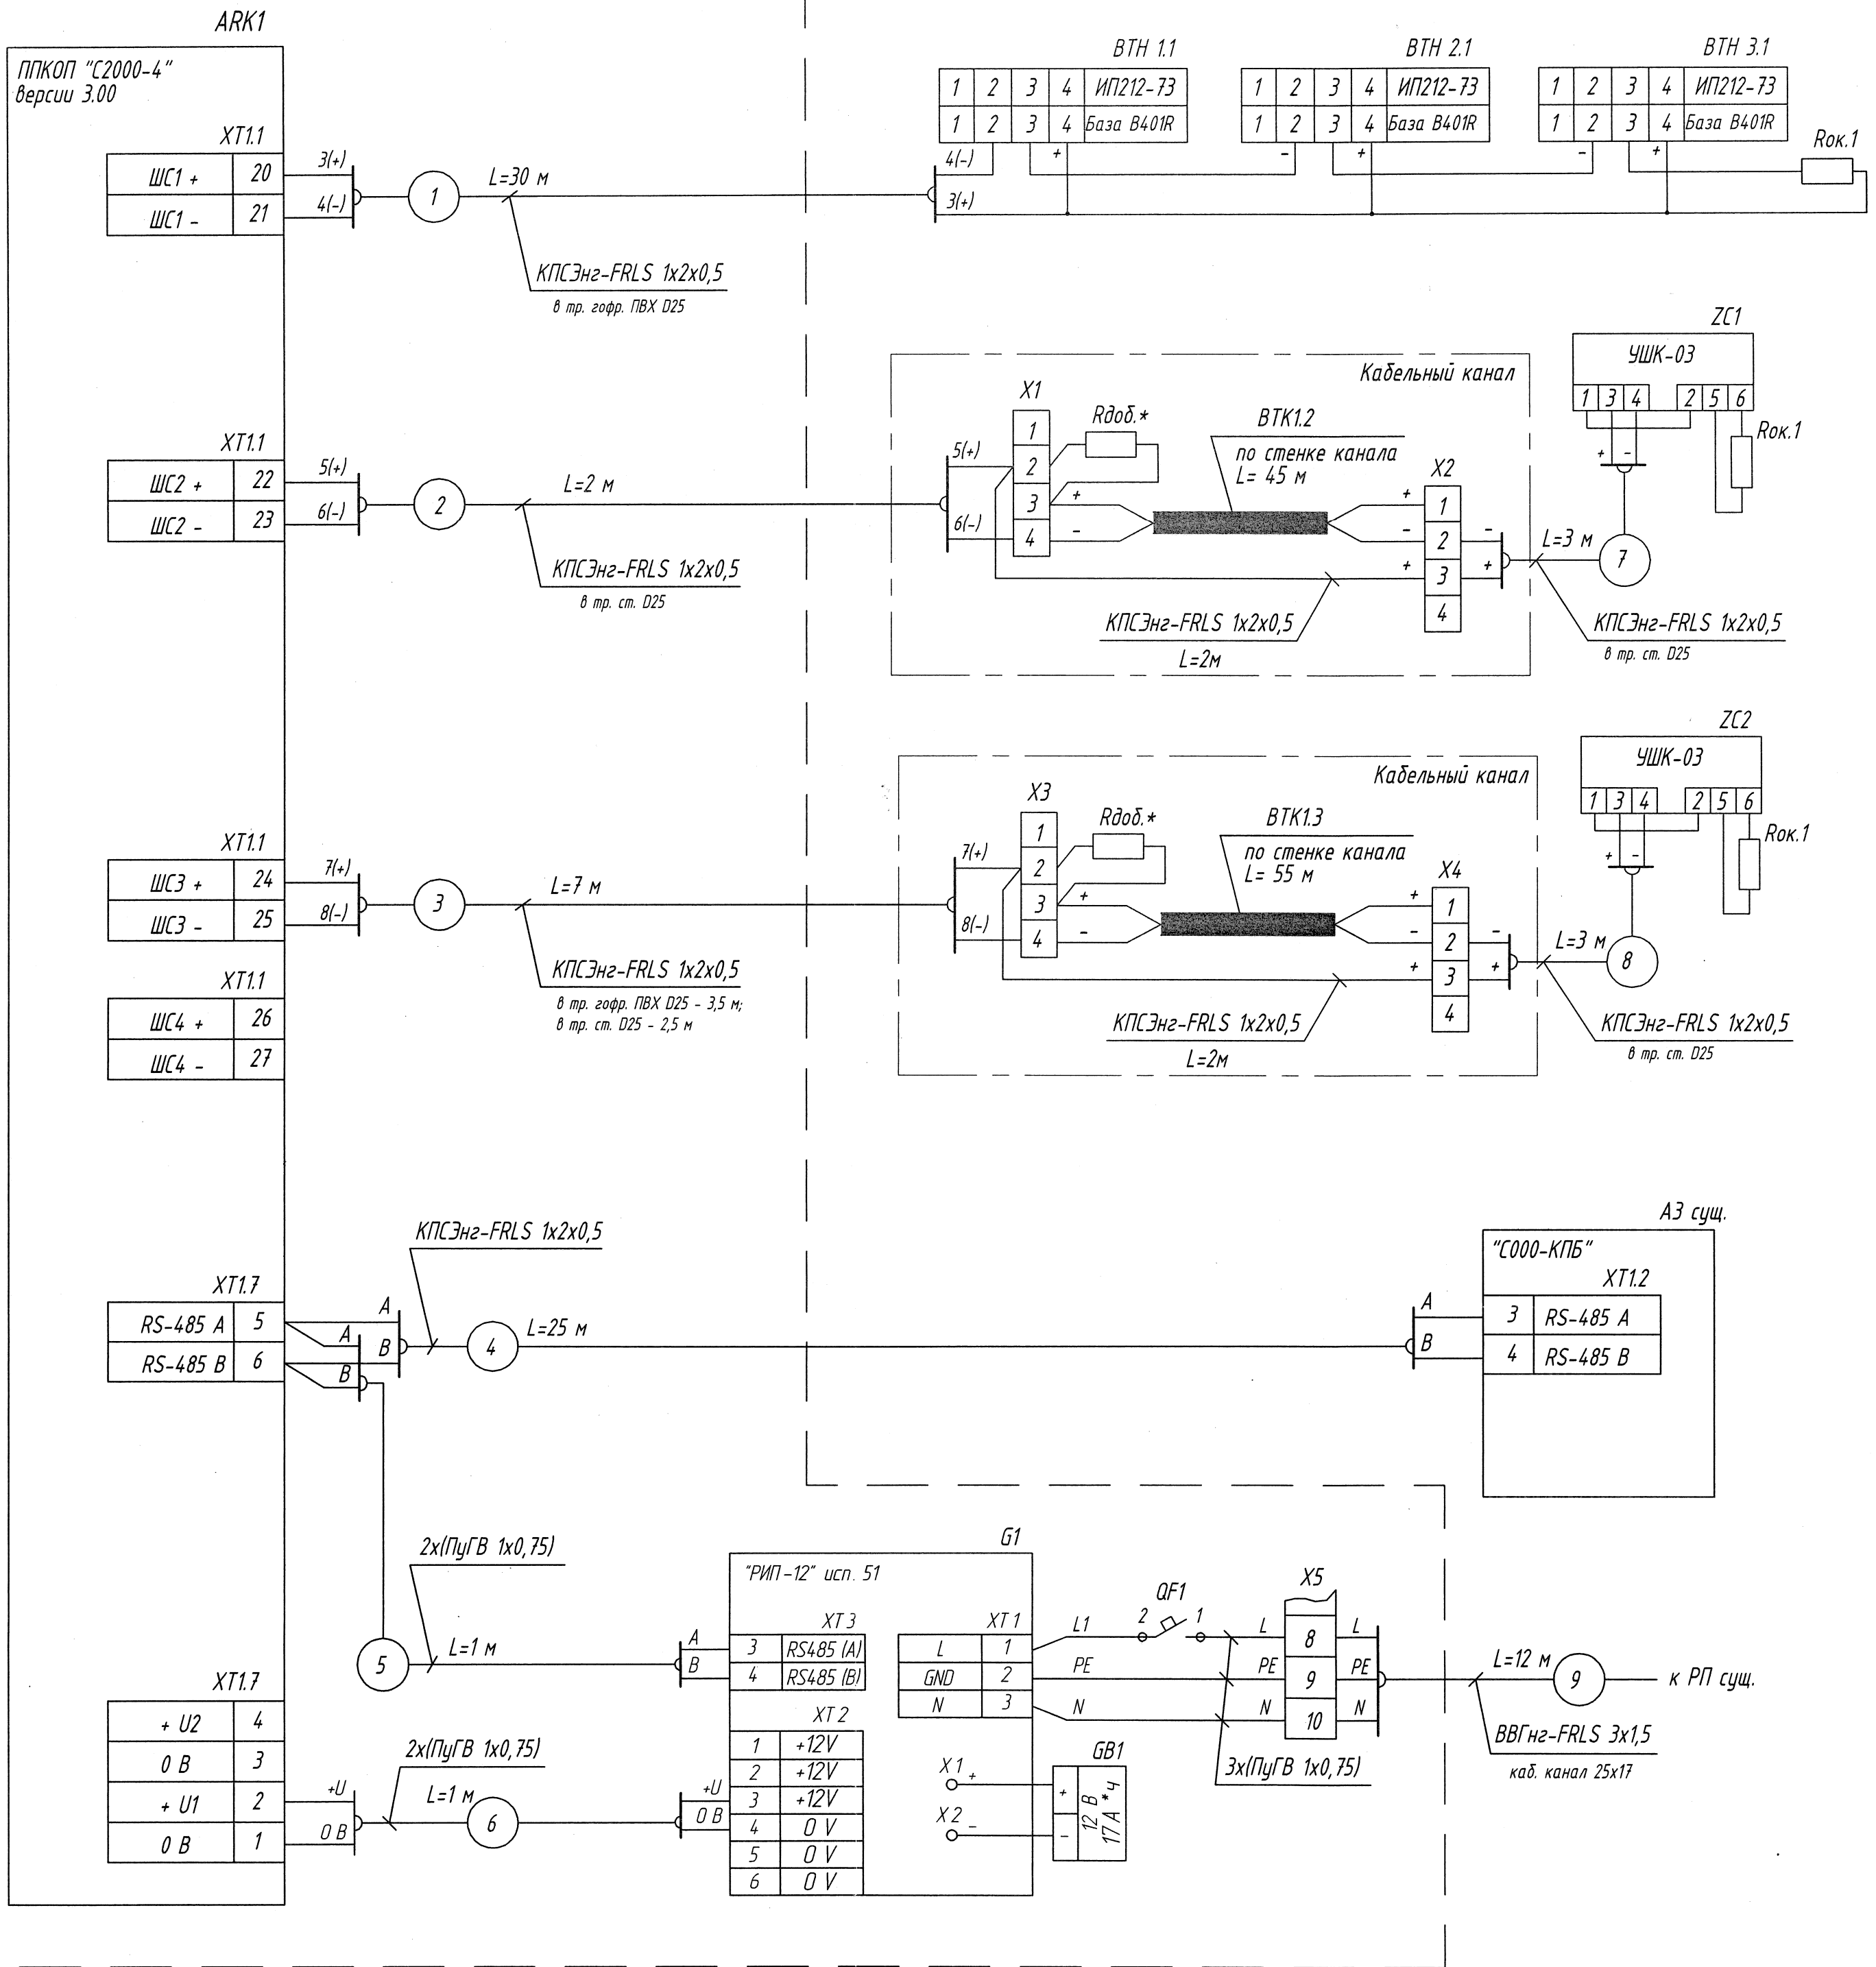

Эскиз размещения оборудования в шкафу ШПС

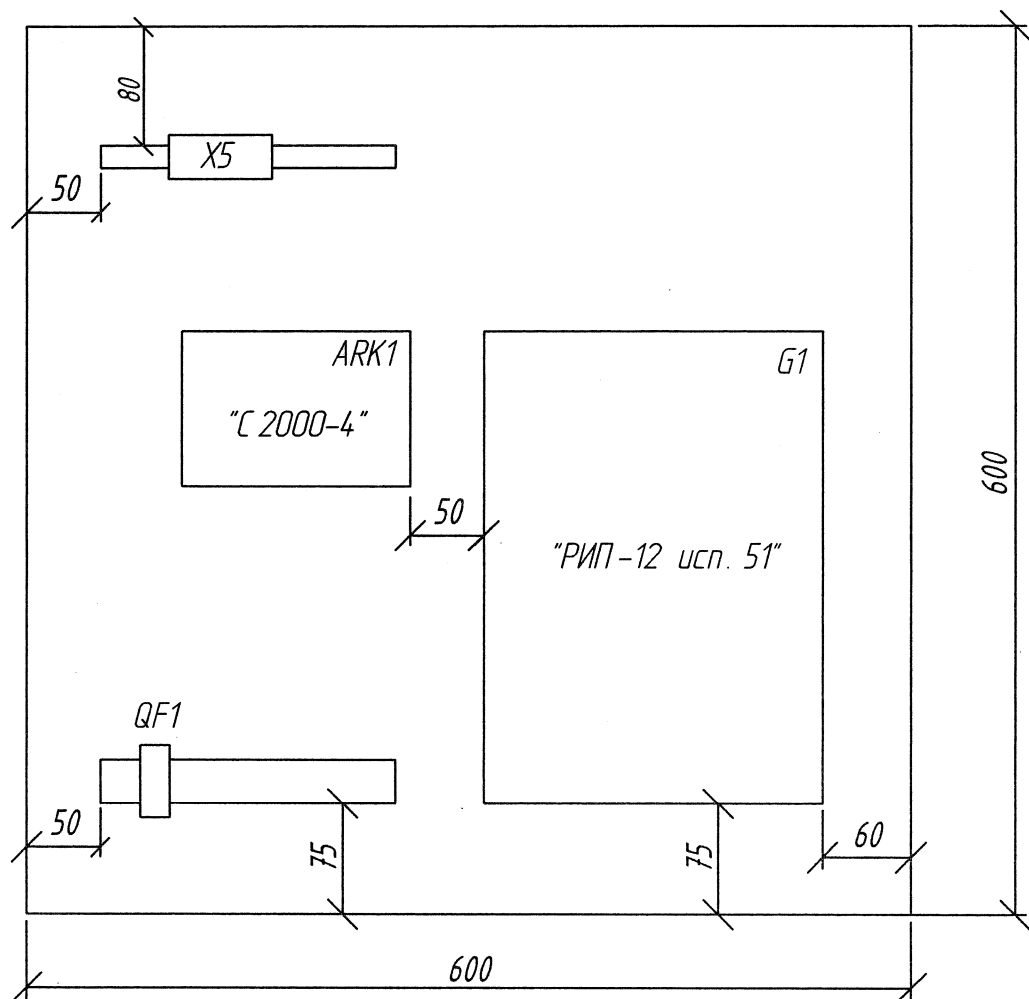

- В обозначении извещателей пожарных (БТН 2.1) цифра после точки (1) обозначает номер шлейфа, цифра перед точкой (2) - порядковый номер дымового (БТН) извещателя в шлейфе.
- Номиналы резисторов: Рок.1 - 4,7 кОм; Rдоб.* - определить при наладке.
- Централизованное управление прибором "С2000-4" - посредством ПКЧ "С2000М" в составе системы "Орион".
- Атрибуты пожарного шлейфа №1: параметр "Без права снятия" включить, параметр "Задержка перехода в Пожар" - 255 с (тип шлейфа - 1).
- Атрибуты пожарных шлейфов №№2, 3: параметр "Без права снятия" включить, параметр "Задержка перехода в Пожар" - 0 с (тип шлейфов - 2).
- Оборудование, обведенное штриховой линией, установить в Шкаф пожарной сигнализации ШПС, рекомендуемое размещение - согласно эскиза (крепить винтами на монтажную панель).
- Электрические соединения оборудования в ШПС выполнить проводом ПуГВ 1x0,75.

ПКС-1-000-1128-ПС2					
Корпус 208					
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.	Веселкова	2	13.12.19		
Пров.	Чупров	2	13.12.19		
Оснащение подстанций высоковольтного участка АО ЧМЗ автоматическими системами противопожарной защиты				Стадия	Лист
				Р	3
Нач. ПО	Зянкин	30.01.20		ГФ АО ЦПТИ	
Н. контр.	Поскребышев	30.01.20			
ГИП	Вестфаль	30.01.20		Схема электрическая соединений	
				Копировал	
				Формат А2	