



ОВ-10

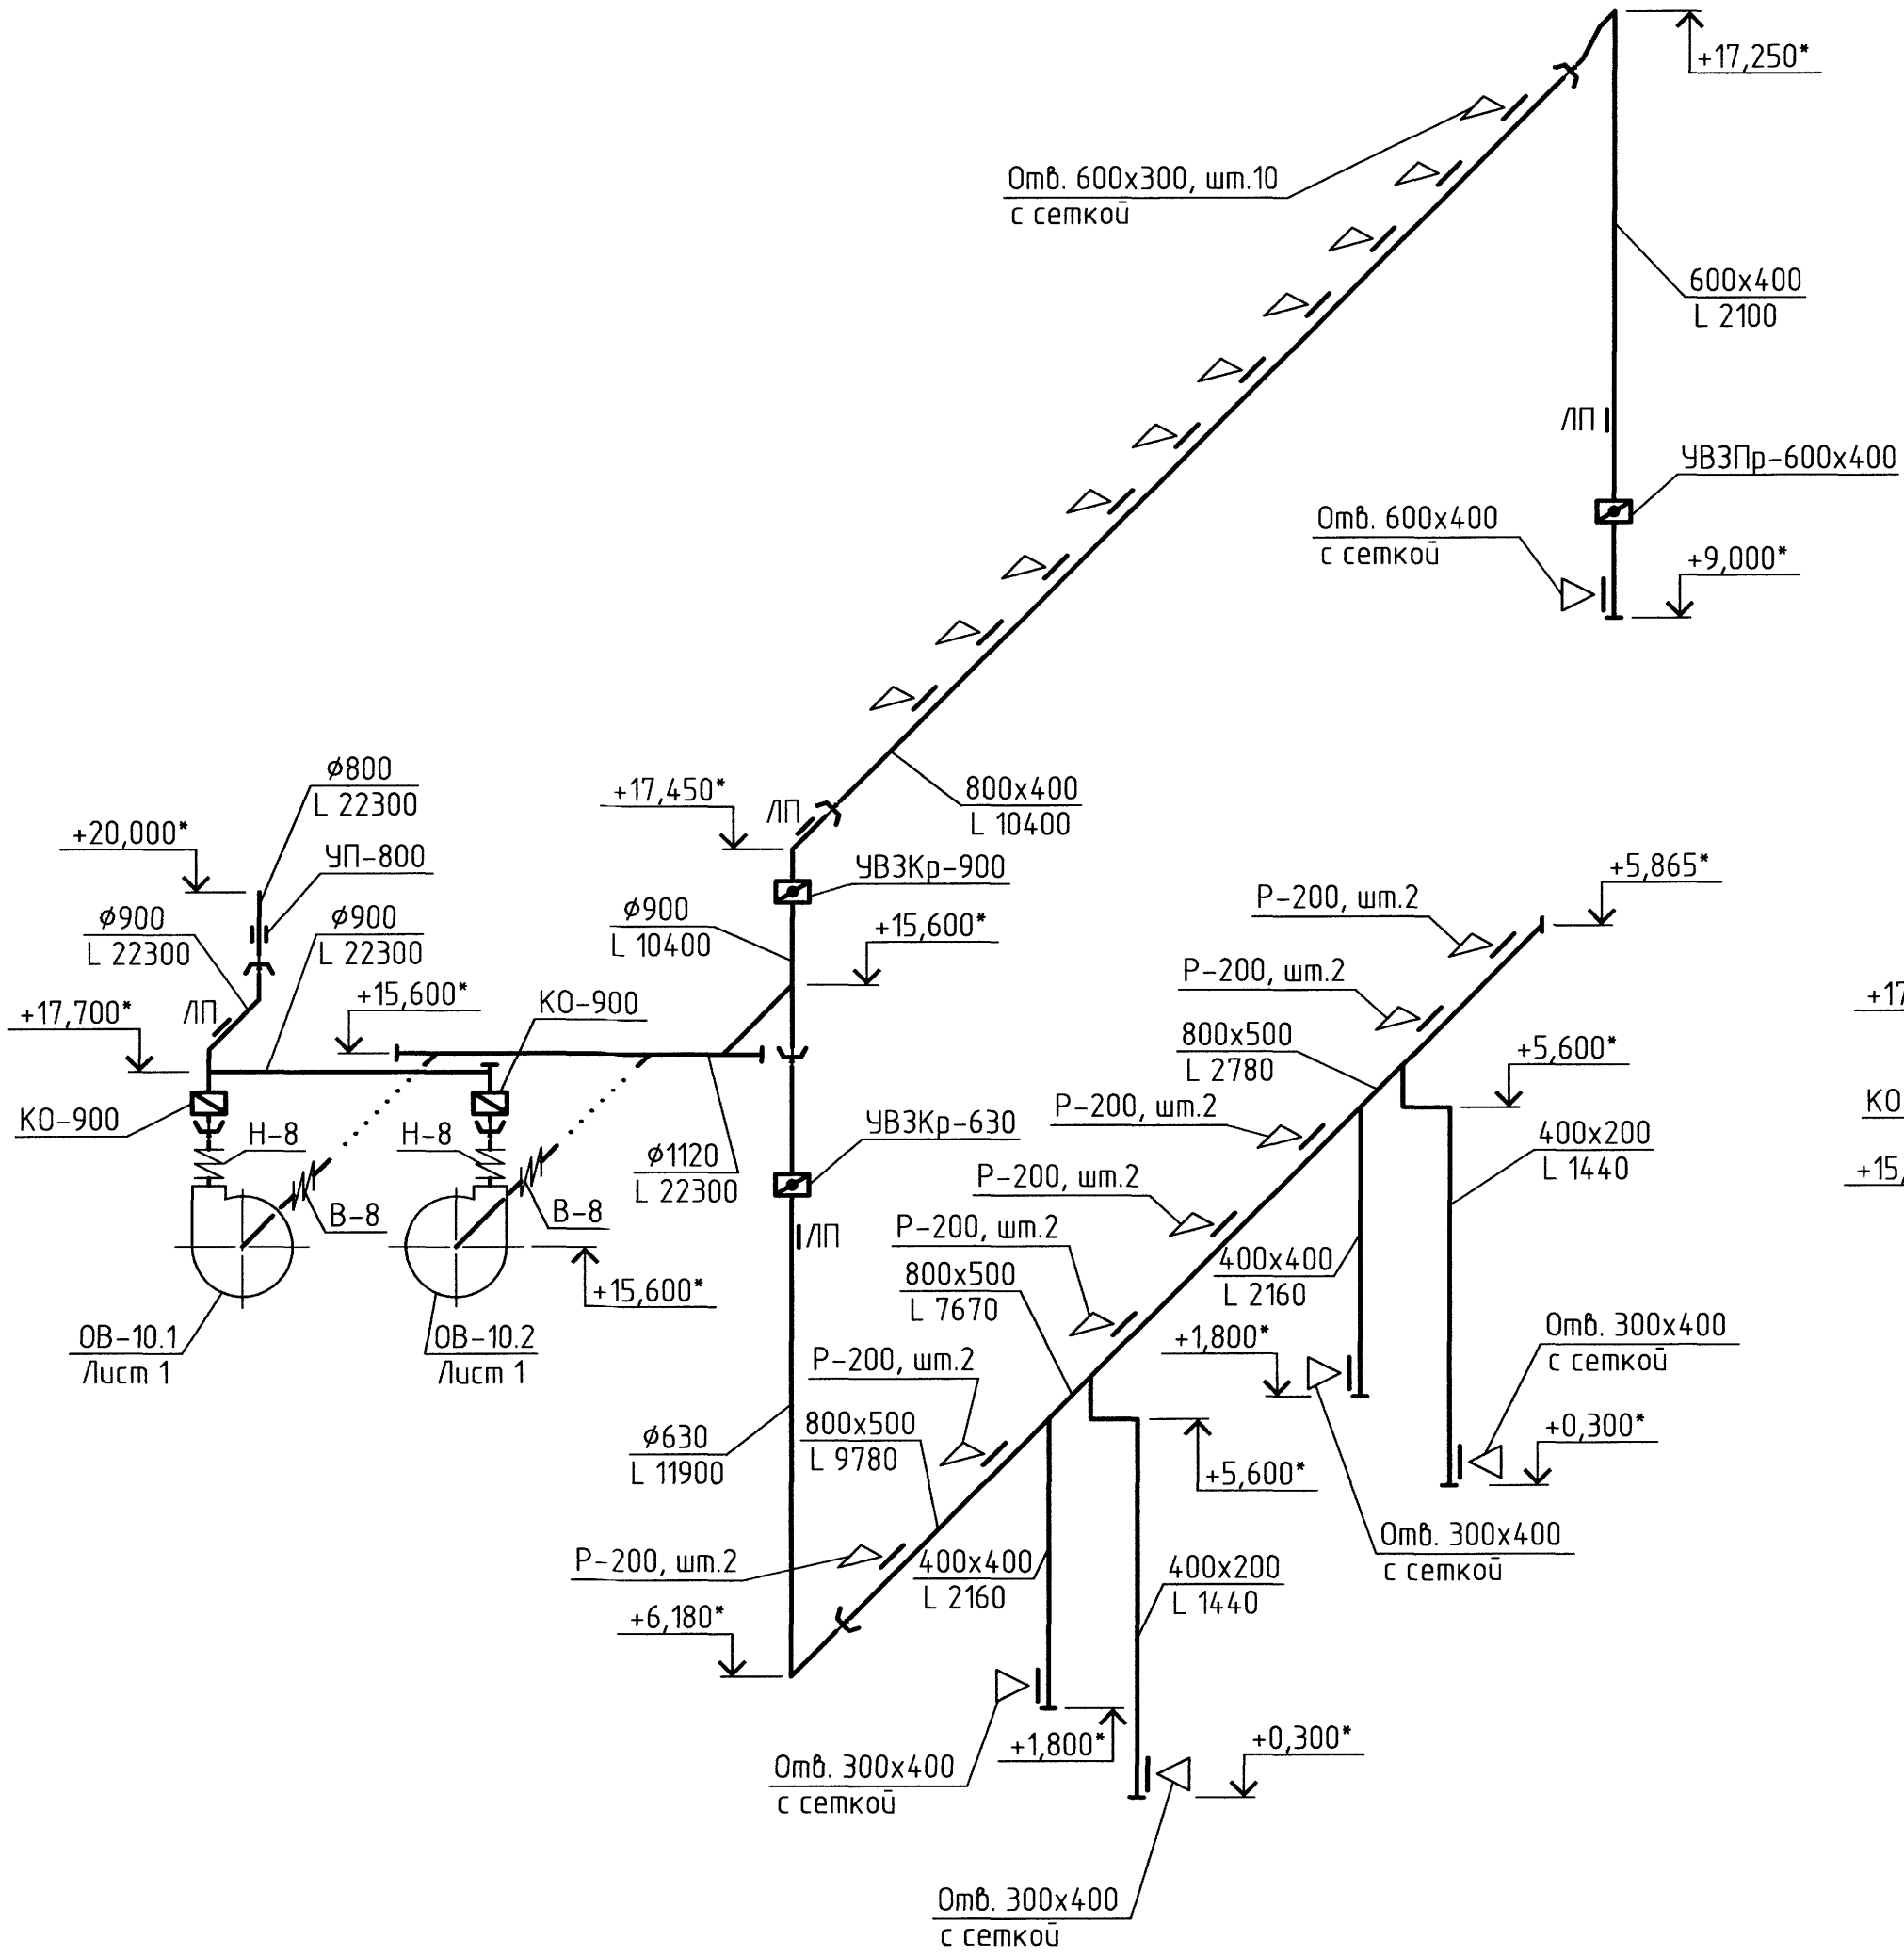

ОВ-11

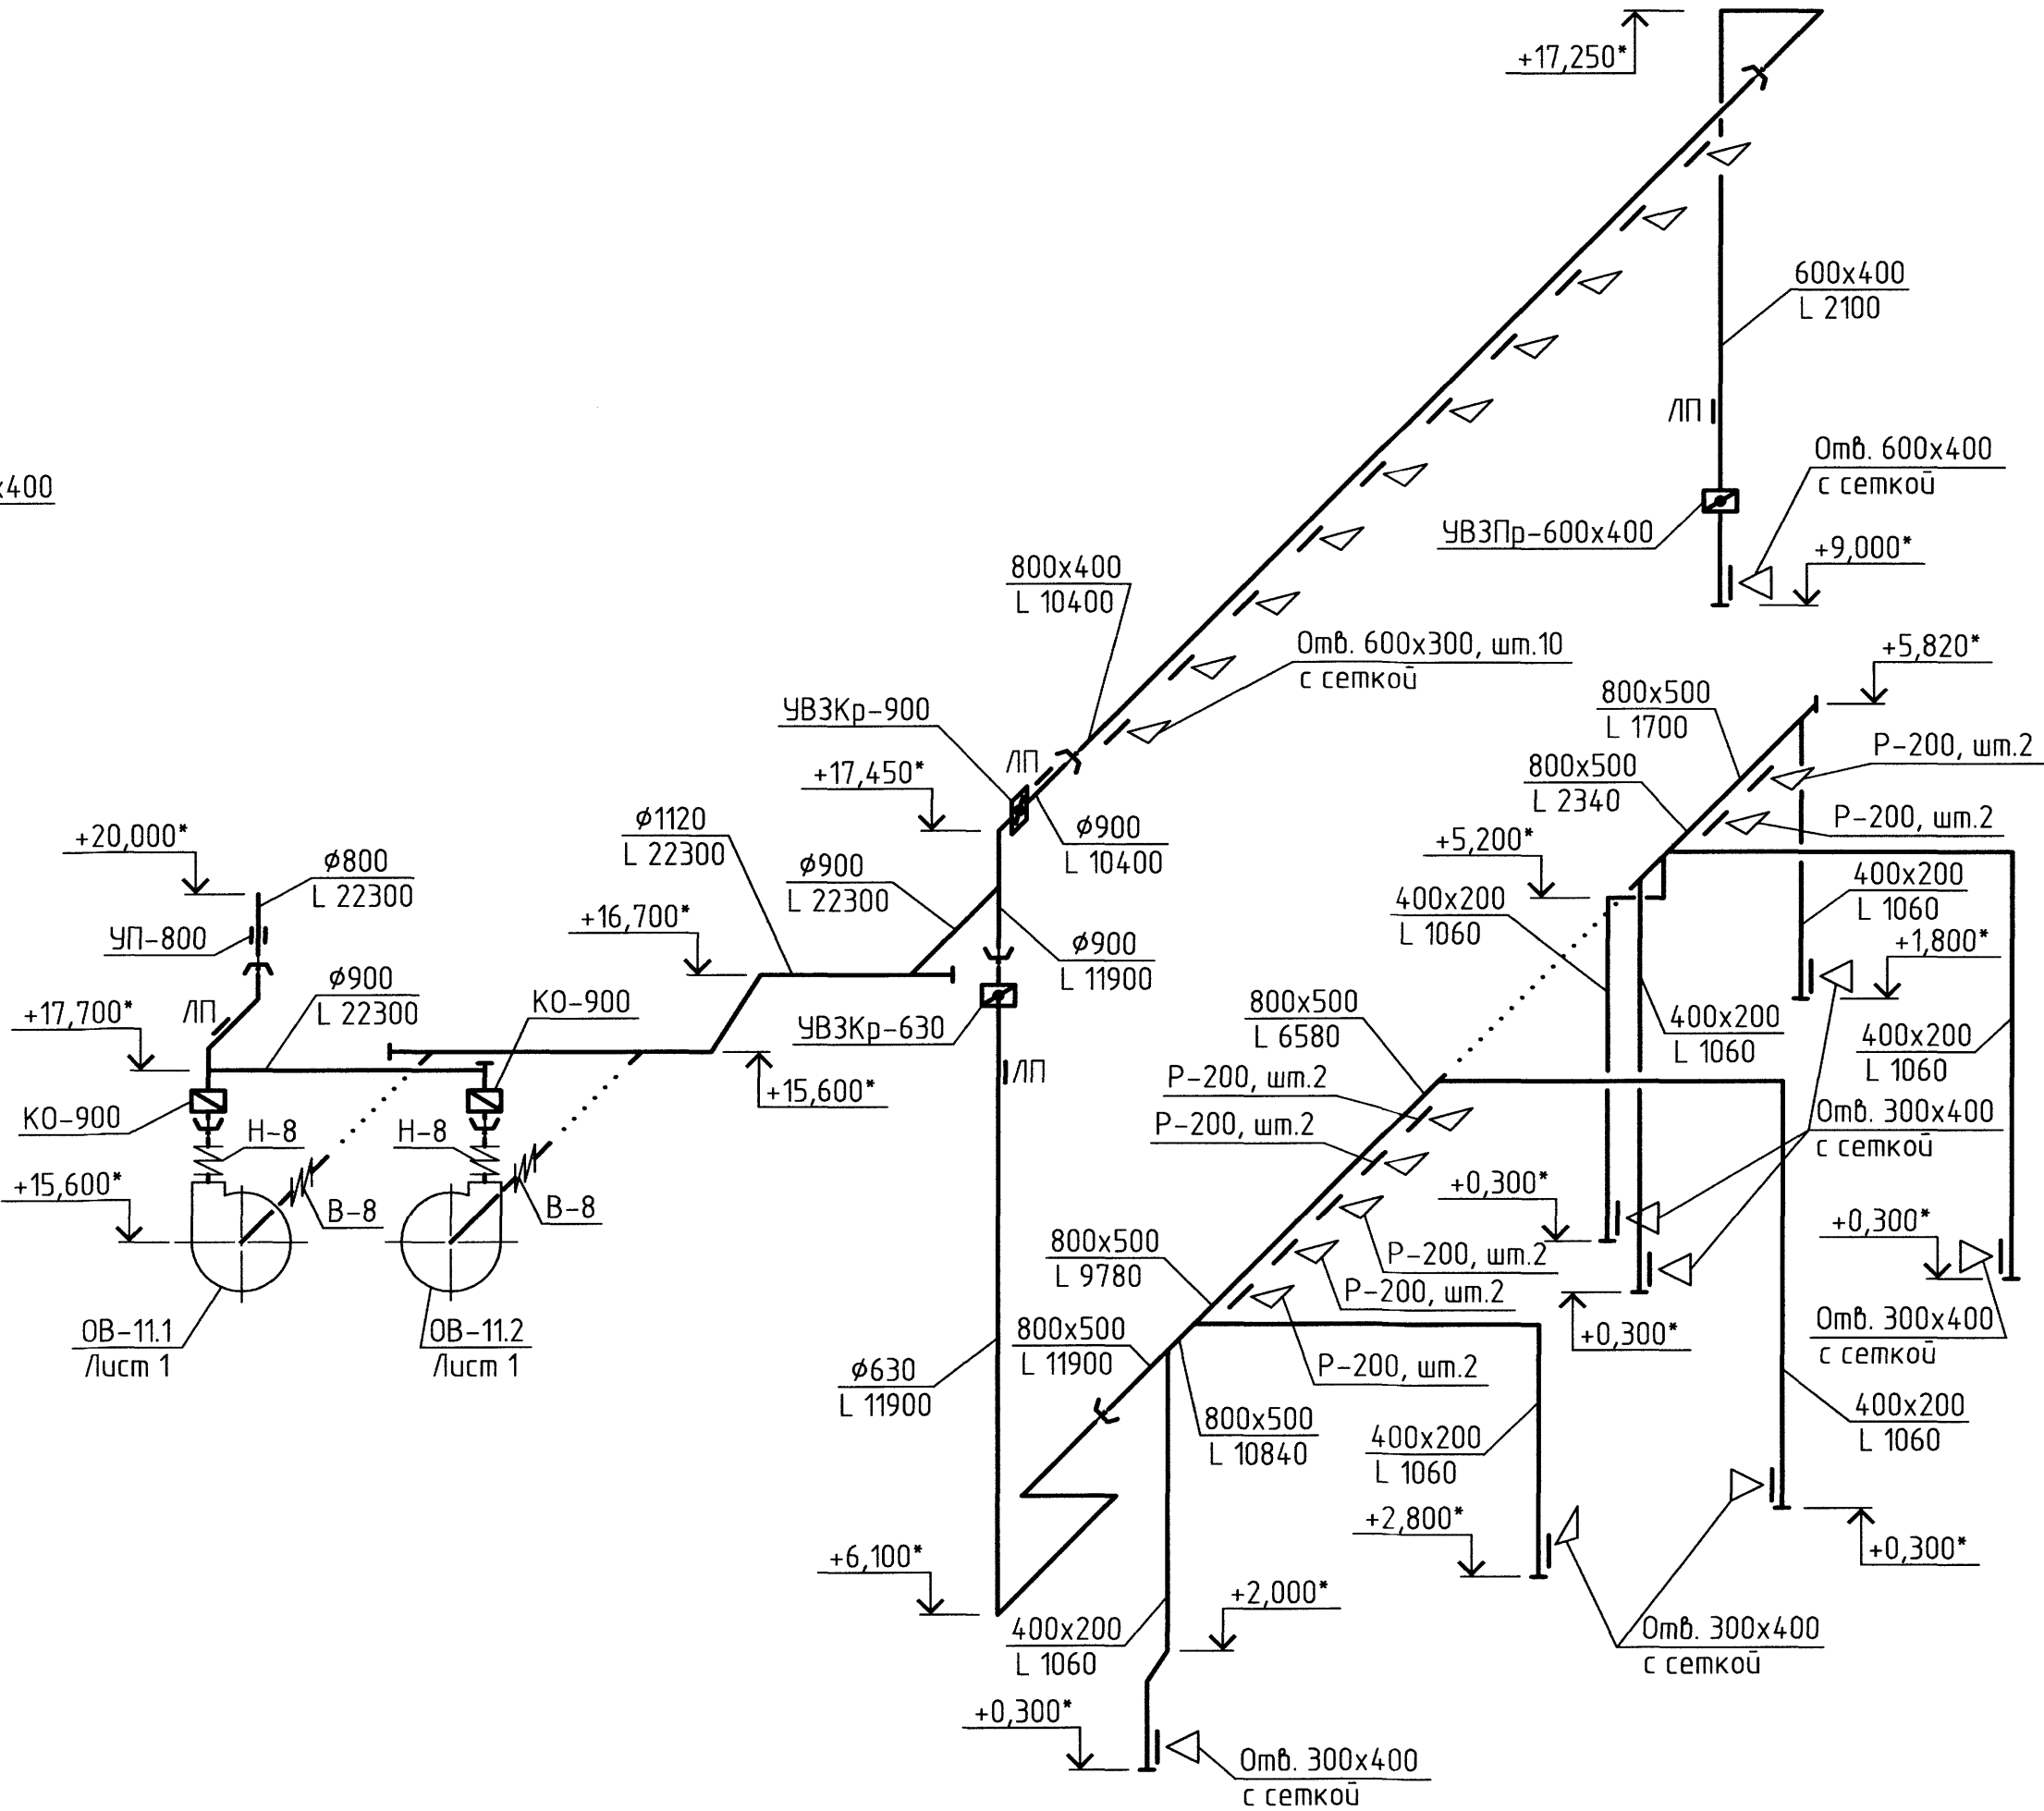

- 1. Размеры и отметки со знаком (*) уточнить при монтаже.
- 2. Компоновка решеток Р-200, шт.2 – две в ряд. Отверстие в воздуховоде под решетку 400x200.

Инв. № подл. 102-17
Подп. и дата 03.11.17
Взам. инв. №

						00144-008-655-ОВ			
						г. Новосибирск ПАО "НЗХК"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Здание 655. Модернизация вентиляционной системы участок "Газоочистка" ОВ-10, ОВ-11	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Комягина			12.11.2014		Р	3	
Проверил		Макаренко			12.11.2014	Схемы систем ОВ-10, ОВ-11	АО "ЦПТИ" Новосибирский филиал		
Н. контр.		Никерина			13.11.2014				
Утвердил		Кулаков			13.11.2014				