


Схема соединений

| Наименование параметра и место отбора импульса | Ввод сети 380/220В 50 Гц (с глухозаземленной нейтралью) | Ввод сети 380/220В 50 Гц (с глухозаземленной нейтралью) | ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ | | Сигнал "Пожар" | Сухой Н.О. контакт "Работа" | Сухой Н.О. контакт "Авария" |
|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | Электродвигатель вентилятора 1 | Электродвигатель вентилятора 2 | | | |
| Обозначение, черт. установки | | | 00145-008-655-0В | 00145-008-655-0В | | | |
| Позиция | | | | | 1а | 2а | |

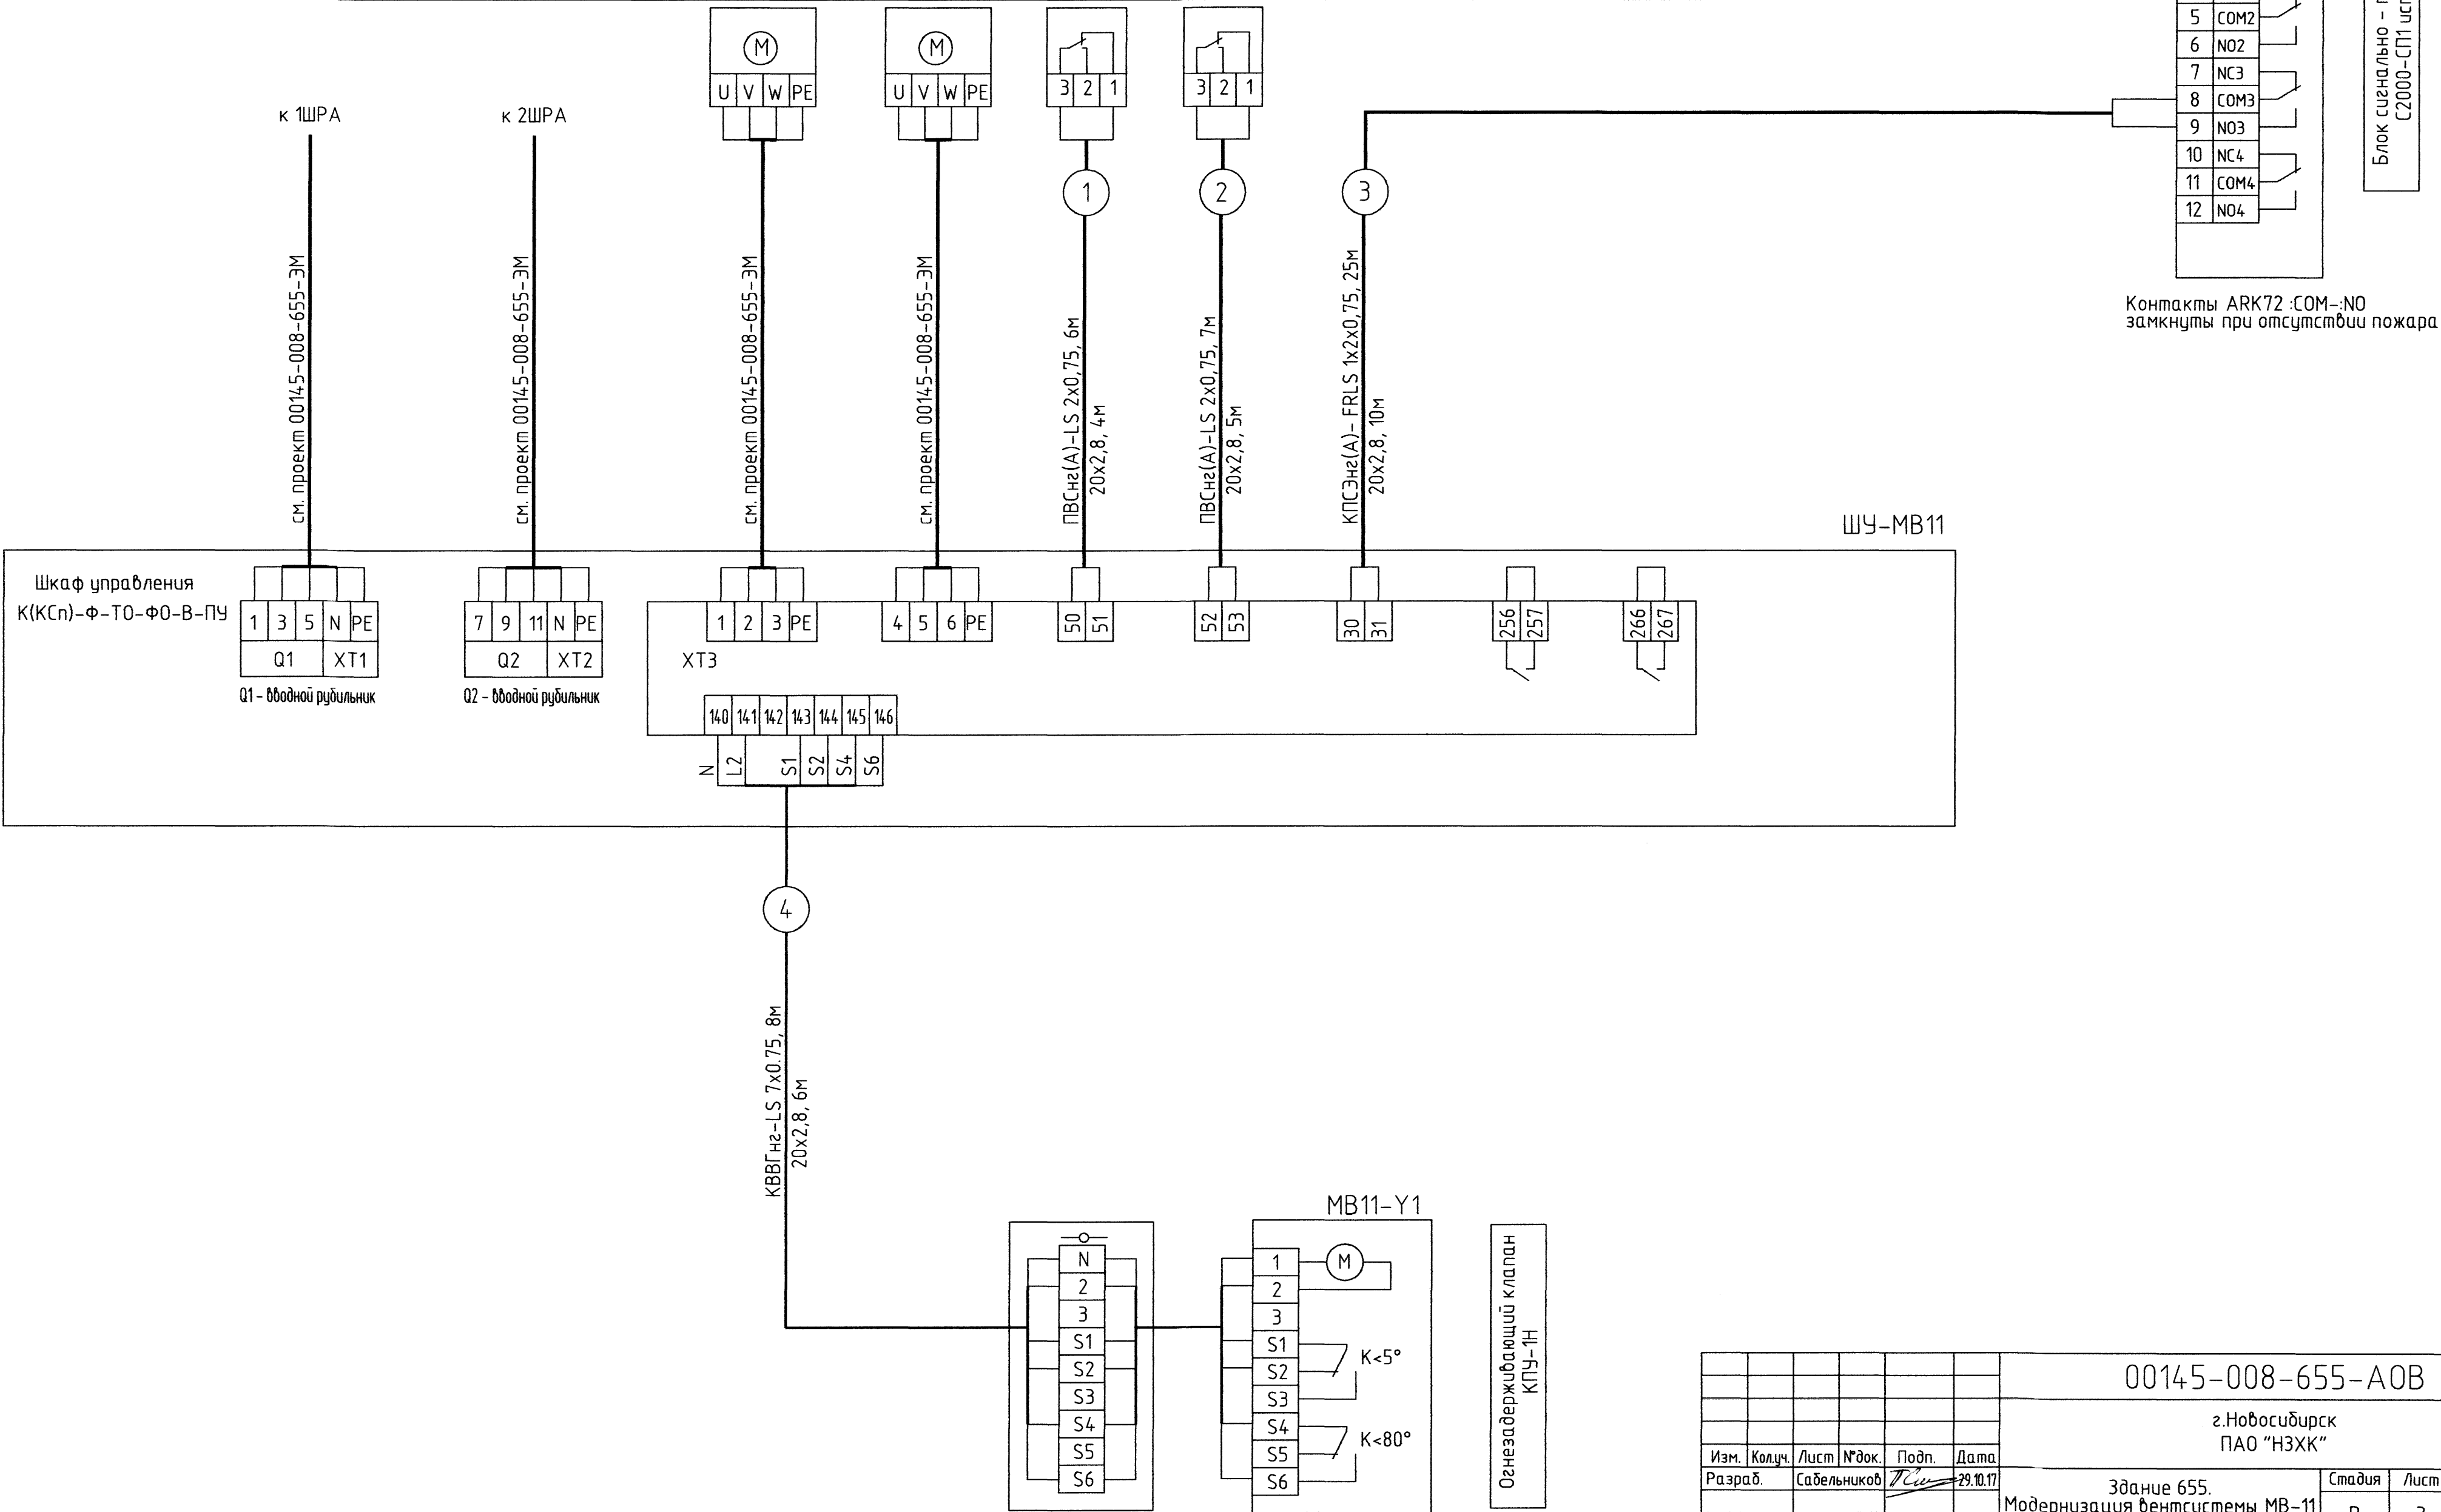

| | | |
|--------------|----------------|--------------|
| Инд. № подл. | Подпись и дата | Взам. инд. № |
| ИФ-173-17 | 29.10.17 | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|-------------|--------|----------|------|---|-----------------------------------|------|
| | | | | | | 00145-008-655-A0B | | |
| | | | | | | г.Новосибирск ПАО "НЗХК" | | |
| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Здание 655. Модернизация вентсистемы МВ-11 | Стадия | Лист |
| Разраб. | | Сабельников | | 29.10.17 | | | Р | 3 |
| Н.контр. | Никерина | | | | | Схема соединений | АО "ЦПТИ" Новосибирский филиал | |
| Утвердил | Кулаков | | | | | | | |