


Кабельные подключения блока

CRM19-106161-5 CHU-V18,5-N

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

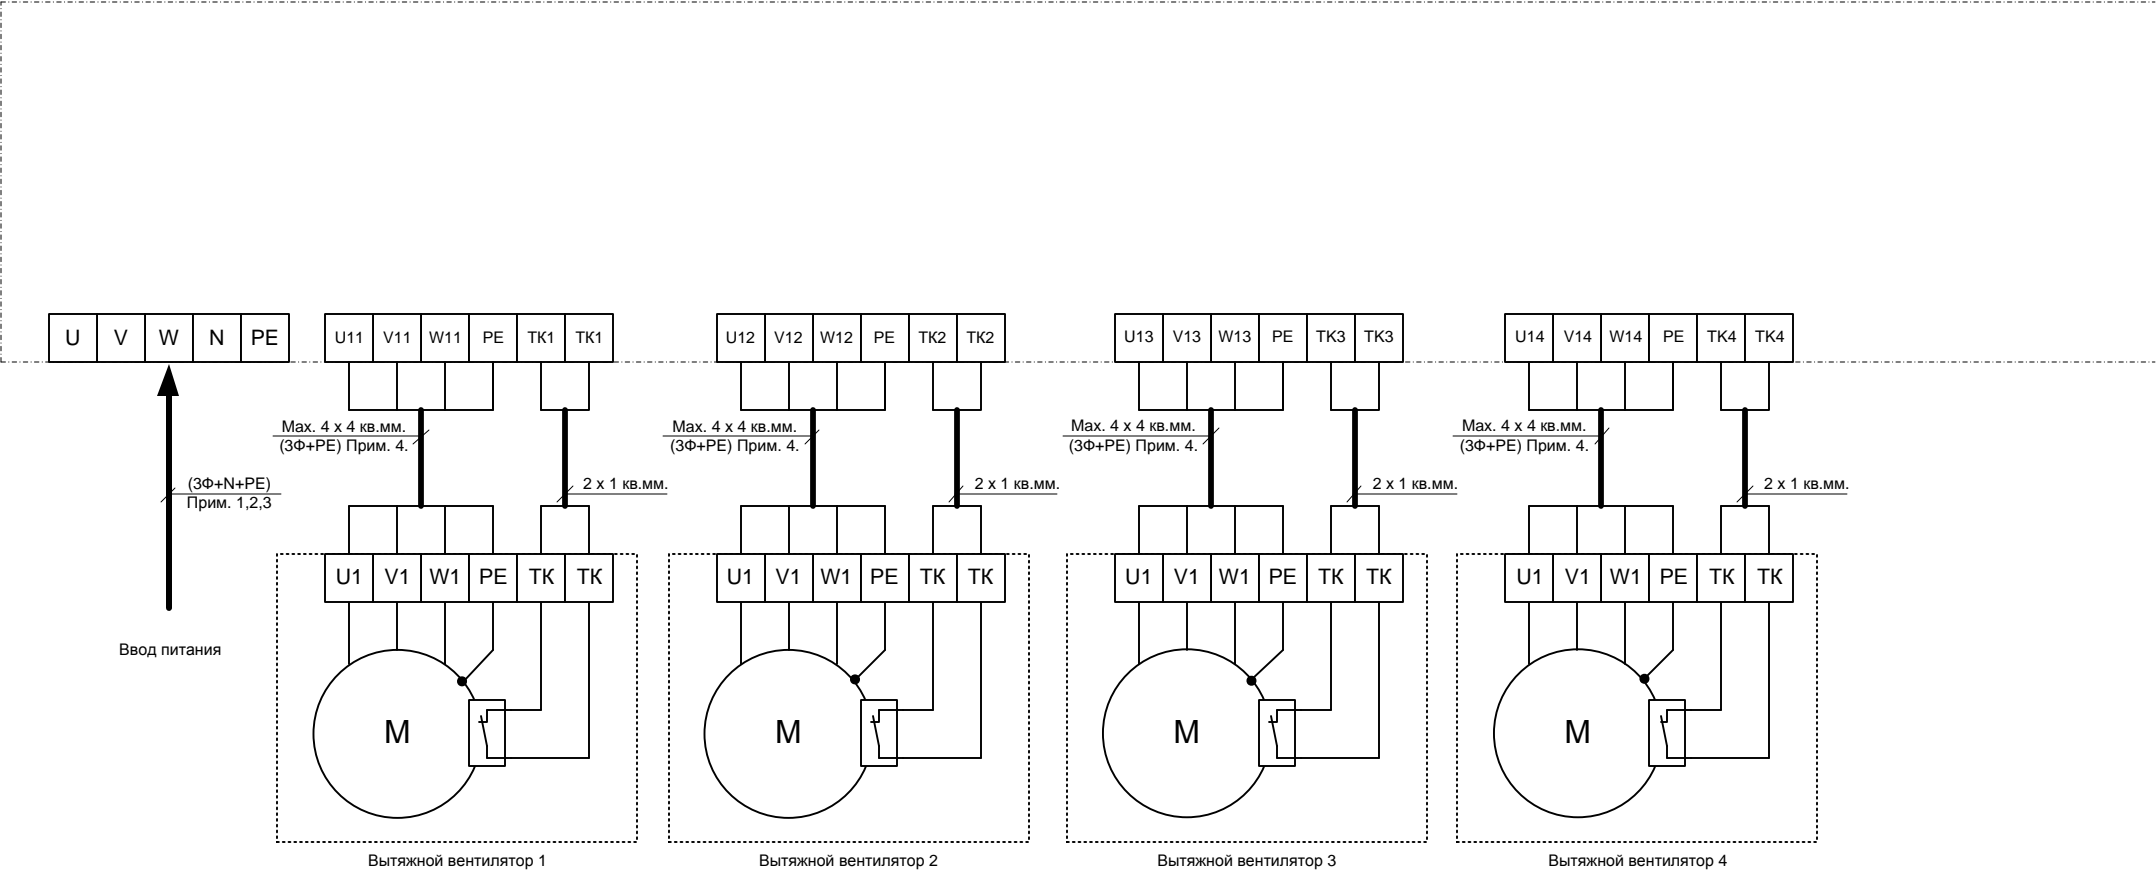


Примечания:

1. Вводной выключатель: 63 А.
2. Макс. сечение фазных жил: 25 кв.мм.
3. Макс. сечение проводников N,PE для медной жилы кл. 1 по ГОСТ 22483-77: 25 кв.мм.
4. Указано сечение для медной жилы кл. 1 по ГОСТ 22483-77.
5. Применяется для управления сервоприводом GDB 331.1E/KF.

Кабельные подключения блока (продолжение)

CRM19-106161-5 CHU-V18,5-N

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

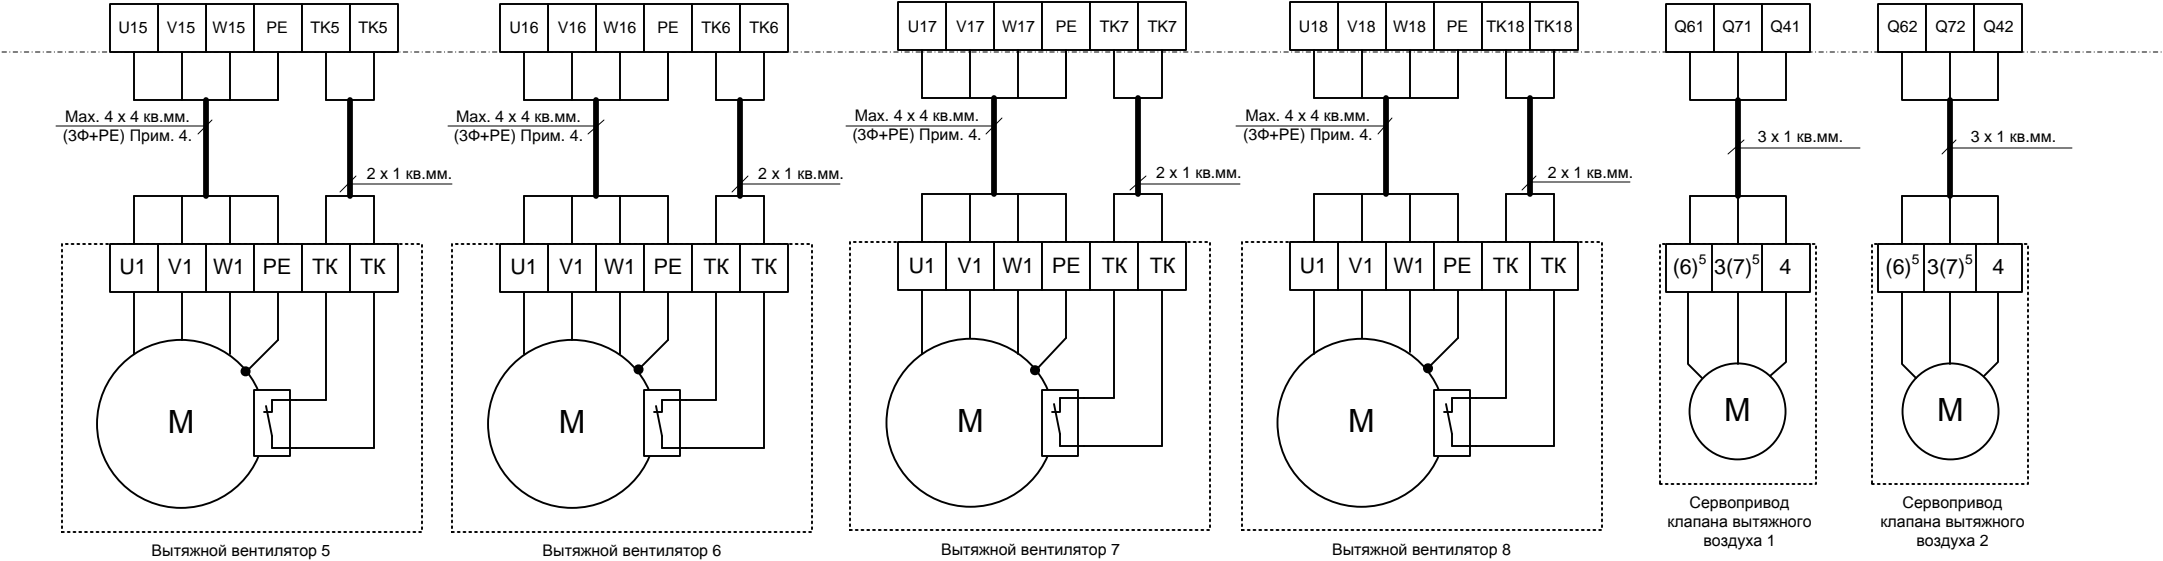

Кабельные подключения блока (продолжение)

CRM19-106161-5 CHU-V18,5-N

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

